

Sicherung der TwVersorgung des ZVO

Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Tabellarische Zusammenstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen GwMessstellen und Oberflächengewässer, 2018 - 2020

	GWM 1	GWM 2a	GWM 2	GWM 3	GWM 4	GWM 5	GWM 6	GWM 7	GWM 8	GWM 9	RP 1 ö	EG 2	OB 100	OB 98	OB 69	OB 24	OB 103	OB 105	OB 25	OB 107 u	Ob 107 o	OB 47	OB 111	OB 115	EL 38	OB 117	OB 116	OB 52	OB 110	EG 1	DRM 8	OB 75	BWM 1	OWM 1	BWM 2	OWM 2	OB 114
MPH	406,87	406,81	406,75	406,24	406,38	406,57	407,63	406,64	406,84	408,09	406,41	405,77	407,62	407,52	409,30	408,65	408,52	408,79	408,02	408,57	408,70	409,43	412,38	411,44	414,36	412,14	411,24	409,43	409,61	405,35	412,48	407,07	407,62	405,90	408,23	406,95	411,71
GOK	406,96	406,90	406,90	406,31	406,53	406,84	407,03	405,97	407,00	406,84	406,50	405,08	407,04	406,98	408,97	408,57	408,02	408,31															406,61		407,63		

2018

17.01.2018	403,95	404,59	404,59	403,79	403,60	404,47	405,46	405,81	406,71	406,63		404,67	defekt	404,31	defekt	defekt	406,44	407,60	406,01	406,86	406,80	407,97	408,79	409,78	411,05	410,99	410,06	408,78	408,70	402,80	410,16	406,62	406,55	406,12	defekt	Bewertung	409,94
13.03.2018	403,67	404,34	404,33	403,45	403,25	404,21	405,22	405,78	406,55	406,43		404,06	defekt	403,98	defekt	defekt	406,21	407,40	405,90	406,72	406,67	407,80	408,59	409,59	410,85	410,78	409,86	408,58	408,51	402,35	409,91	406,46		406,09	defekt	407,65	409,81
04.04.2018	403,62	404,32	404,31	403,08	403,20	404,20	405,20	405,56	406,49	406,29		404,29	defekt	404,12	defekt	defekt	406,19	407,36	405,91	406,71	406,67	407,78	408,58	409,56	410,81	410,70	409,82	408,53	408,45	402,25	409,83	406,38	406,27	406,12	defekt	Bewertung	409,83
06.06.2018	403,47	404,23	404,25	403,12	403,07	404,16	405,20	405,62	406,01	406,29		404,20	defekt	404,12	defekt	defekt	406,18	407,35	405,90	406,73	406,69	407,78	408,57	409,53	410,81	410,68	409,78	408,52	408,42	402,10	defekt	406,35	406,24	406,12	defekt	Bewertung	409,92
16.07.2018	403,46	404,21	404,23	403,14	402,96	404,13	405,19	405,75	406,42	406,31		404,15	defekt	404,11	defekt	defekt	406,15	407,33	405,88	406,76	406,73	407,79	408,58	409,55	410,84	410,69	409,81	408,53	408,41	401,72	defekt	406,33	406,21	406,11	defekt	Bewertung	409,95
29.08.2018	403,44	404,20	404,19	403,16	402,93	404,12	405,18	405,69	406,38	406,33		404,08	405,14	404,10	defekt	defekt	406,14	407,33	405,87	406,77	406,72	407,79	408,57	409,54	410,83	410,67	409,77	408,50	408,41	401,70	defekt	406,31	406,19	406,12	defekt	Bewertung	409,98
10.09.2018	403,49	404,22	404,21	403,16	402,91	404,12	405,18	405,72	406,46	406,35		404,15	405,20	404,10	defekt	defekt	406,17	407,36	405,88	406,77	406,74	407,80	408,59	409,55	410,83	410,69	409,80	408,54	408,48	401,74	defekt	406,35	406,22	406,13	defekt	Bewertung	409,96
23.10.2018	403,47	404,21	404,20	403,16	402,90	404,12	405,19	405,74	406,49	406,37		404,20	405,24	404,10	defekt	defekt	406,18	407,39	405,88	406,77	406,75	407,83	408,58	409,54	410,82	410,69	409,84	408,54	408,46	401,74	defekt	406,39	406,24	406,15	defekt	Bewertung	409,87
14.11.2018	403,51	404,23	404,17	403,23	403,02	404,17	405,22	405,66	406,55	406,38		404,27	405,26	404,11	defekt	defekt	406,22	407,39	405,91	406,77	406,74	407,84	408,66	409,55	410,85	410,72	409,84	408,53	408,49	401,85	defekt	defekt	406,30	406,14	defekt	Bewertung	409,86
19.12.2018	403,55	404,31	404,30	403,31	403,08	404,21	405,24	405,62	406,56	406,40		404,29	405,30	404,13	defekt	defekt	406,24	407,41	405,93	406,78	406,72	407,83	408,62	409,59	410,85	410,77	409,85	408,58	408,51	401,89	defekt	defekt	406,37	406,15	defekt	Bewertung	409,85

Maximalwert	403,95	404,59	404,59	403,79	403,60	404,47	405,46	405,81	406,71	406,63		404,67	405,30	404,31		406,44	407,60	406,01	406,86	406,80	407,97	408,79	409,78	411,05	410,99	410,06	408,78	408,70	402,80		406,62	406,55	406,15		409,98
Minimalwert	403,44	404,20	404,17	403,08	402,90	404,12	405,18	405,56	406,01	406,29		404,06	405,14	403,98		406,14	407,33	405,87	406,71	406,67	407,78	408,57	409,53	410,81	410,67	409,77	408,50	408,41	401,70		406,31	406,19	406,09		409,81
Mittelwert	403,56	404,29	404,28	403,26	403,09	404,19	405,23	405,70	406,46	406,38		404,24	405,23	404,12		406,21	407,39	405,91	406,76	406,72	407,82	408,61	409,58	410,85	410,74	409,84	408,56	408,48	402,01		406,40	406,29	406,13		409,90
Schwankung	0,51	0,39	0,42	0,71	0,70	0,35	0,28	0,25	0,70	0,34		0,61	0,16	0,33		0,30	0,27	0,14	0,15	0,13	0,19	0,22	0,25	0,24	0,32	0,29	0,28	0,29	1,10		0,31	0,36	0,06		0,17

2019

22.01.2019	403,97	404,61	404,60	403,79	403,63	404,47	405,43	405,97	406,64	406,57		404,52	405,47	404,32	defekt	defekt	406,37	407,49	406,02	406,82	406,80	407,93	408,68	409,64	411,01	410,84	409,94	408,63	408,56	402,85	defekt	defekt	406,37	defekt	defekt	Beweidung	409,88
06.02.2019	403,72	404,36	404,35	403,54	403,33	404,27	405,18	405,44	406,56	406,37		404,36	405,30	404,16	defekt	defekt	406,14	407,26	405,90	406,77	406,70	407,77	408,58	409,43	410,66	410,54	409,74	408,33	408,33	402,40	defekt	defekt	406,36	defekt	defekt	Beweidung	409,75
12.03.2019	403,62	404,31	404,30	403,40	403,18	404,17	405,21	405,78	406,53	406,34		404,37	405,22	404,07	defekt	defekt	406,19	407,36	405,84	406,62	406,68	407,76	408,53	409,49	410,78	defekt	409,81	408,50	408,46	402,27	defekt	defekt	406,37	406,15	defekt	Beweidung	409,78
	personalbedingt keine Messungen																																				
27.06.2019	403,88	404,55	404,54	403,69	403,48	404,43	405,44	405,74	406,60	406,54		404,38	405,48	404,32	defekt	defekt	406,33	407,54	406,08	406,91	406,85	407,98	408,70	409,61	411,01	defekt	409,90	408,65	408,59	402,77	defekt	406,51	406,33	406,17	defekt	Beweidung	409,93
	personalbedingt keine Messungen																																				
27.08.2019	403,60	404,49	404,47	403,62	403,41	404,35	405,39	405,78	406,69	406,54		404,38	defekt	404,22	defekt	defekt	406,39	407,56	405,97	406,86	406,81	407,97	408,80	409,76	411,03	410,92	410,00	409,05	408,67	403,65	409,99	406,42	406,43	406,20	defekt	Beweidung	409,94
11.09.2019	403,60	404,49	404,47	403,62	403,41	404,35	405,39	405,78	406,69	406,54		404,39	defekt																								
14.10.2019	403,58	404,18	404,25	403,35	403,14	403,90	405,18	405,39	406,42	406,26		404,23	defekt	404,11	defekt	defekt	406,16	407,33	405,82	406,68	406,65	407,74	408,53	409,49	410,79	410,67	409,76	408,48	408,41	402,18	409,78	406,36	406,24	406,12	Beweidung	Beweidung	409,84
19.11.2019	403,73	404,45	404,45	403,51	403,35	404,37	405,42	406,01	406,74	406,60		404,69	defekt	404,26	defekt	405,58	406,42	407,62	406,06	406,91	406,86	407,99	408,80	409,68	410,87	410,93	410,01	408,76	408,71	402,72	410,07	406,59	406,57	406,28	Beweidung	Beweidung	409,94
03.12.2019	403,67	404,34	404,33	403,45	403,25	404,21	405,22	405,78	406,55	406,43		404,06	defekt	403,98	defekt	defekt	406,21	407,40	405,90	406,72	406,67	407,80	408,59	409,59	410,85	410,78	409,86	408,58	408,51	402,35	409,91	406,46	defekt	406,09	Beweidung	Beweidung	409,81

Maximalwert	403,97	404,61	404,60	403,79	403,63	404,47	405,44	406,01	406,74	406,60		404,69	405,48	404,32		406,42	407,62	406,08	406,91	406,86	407,99	408,80	409,76	411,03	410,93	410,01	409,05	408,71	403,65	410,07	406,59	406,57	406,28		409,94
Minimalwert	403,58	404,18	404,25	403,35	403,14	403,90	405,18	405,39	406,42	406,26		404,06	405,22	403,98		406,14	407,26	405,82	406,62	406,65	407,74	408,53	409,43	410,66	410,54	409,74	408,33	408,33	402,18	409,78	406,36	406,24	406,09		409,75
Mittelwert	403,71	404,42	404,42	403,55	403,35	404,28	405,32	405,74	406,60	406,47		404,38	405,37	404,18		406,28	407,45	405,95	406,79	406,75	407,87	408,65	409,59	410,88	410,78	409,88	408,62	408,53	402,65	409,94	406,47	406,38	406,17		409,86
Schwankung	0,39	0,43	0,35	0,44	0,49	0,57	0,26	0,62	0,32	0,34		0,63	0,26	0,34		0,28	0,36	0,26	0,29	0,21	0,25	0,27	0,33	0,37	0,39	0,27	0,72	0,38	1,47	0,29	0,23	0,33	0,19		0,19

2020

[illegible]

Maximalwert	403,58	404,31	404,33	403,39	403,14	404,22	405,25	405,69	406,56	406,40			404,34	405,15	404,13	406,64	405,31	406,24	407,47	405,92	406,78	406,79	407,83	408,62	409,59	410,85	410,71	409,85	408,58	408,51	402,18	409,78	406,50	406,37	406,23				409,97	
Minimalwert	403,39	404,17	404,16	403,10	402,84	403,90	405,14	405,39	406,42	406,26			404,15	405,15	403,91	406,64	405,31	406,12	407,33	405,78	406,68	406,65	407,74	408,53	409,49	410,79	410,67	409,74	408,38	408,41	401,89	409,76	406,36	406,20	406,12				409,84	
Mittelwert	403,53	404,22	404,26	403,30	403,02	404,08	405,20	405,54	406,48	406,32			404,24	405,15	404,07	406,64	405,31	406,18	407,38	405,85	406,73	406,70	407,79	408,58	409,53	410,82	410,69	409,80	408,50	408,47	402,05	409,77	406,39	406,28	406,18				409,89	
Schwankung	0,19	0,14	0,17	0,29	0,30	0,32	0,11	0,30	0,14	0,14			0,19	0,00	0,22	0,00	0,00	0,12	0,14	0,15	0,14	0,10	0,14	0,09	0,09	0,10	0,06	0,04	0,11	0,20	0,10	0,29	0,02	0,14	0,17	0,11				0,13

P:\Pro2006\06003\JB20\Daten\[HG-Pegel Messungen Oberndorf.xls]2020 WS m ü.NN-Anlage 3.1

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Tabellarische Zusammenstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen GwMessstellen und Oberflächengewässer, 2021 - 2023

	Wasserstansmessungen in m ü.NN*																																					
	GWM 1	GWM 2a	GWM 2	GWM 3	GWM 4	GWM 5	GWM 6	GWM 7	GWM 8	GWM 9	RP 1 ö	EG 2	OB 100	OB 98	OB 69	OB 24	OB 103	OB 105	OB 25	OB 107 u	Ob 107 o	OB 47	OB 111	OB 115	EL 38	OB 117	OB 116	OB 52	OB 110	EG 1	DRM 8	OB 75	BWM 1	OWM 1	BWM 2	OWM 2	OB 114	
MPH	406,87	406,81	406,75	406,24	406,38	406,57	407,63	406,64	406,84	408,09	406,41	405,77	407,62	407,52	409,30	408,65	408,52	408,79	408,02	408,57	408,70	409,43	412,38	411,44	414,36	412,14	411,24	409,43	409,61	405,35	412,48	407,07	407,62	405,90	408,23	406,95	411,71	
GOK	406,96	406,90	406,90	406,31	406,53	406,84	407,03	405,97	407,00	408,84	406,50	405,08	407,04	406,98	408,97	408,57	408,02	408,31																406,61		407,63		

2021

18.02.2021	404,01	404,63	404,60	403,88	403,70	404,48	405,43	405,51	406,70	406,56		404,69	405,44	404,32	defekt	defekt	406,39	407,60	406,02	406,82	406,77	407,93	408,72	409,63	411,01	defekt	409,96	408,72	408,64	402,96	defekt	406,51	406,46	406,25	Beweidung	Beweidung	409,78		
	personalbedingt keine Messungen																																						
14.04.2021	403,59	404,32	404,31	403,42	403,20	404,20	405,24	405,73	406,55	406,41		404,32	405,28	404,14	defekt	defekt	406,22	407,46	405,90	406,73	406,56	407,80	408,57	409,51	410,79	defekt	409,77	408,53	408,46	402,18	defekt	406,35	406,32	406,20	Beweidung	Beweidung	409,86		
27.05.2021	403,74	404,41	404,41	403,54	403,32	404,30	405,33	405,68	406,62	406,46		404,46	405,39	404,23	defekt	defekt	406,30	407,56	406,00	406,78	406,75	407,87	408,63	409,56	410,86	defekt	409,89	408,66	408,57	402,51	defekt	406,47	406,45	406,20	Beweidung	Beweidung	409,89		
	personalbedingt keine Messungen																																						
26.07.2021	403,76	404,42	404,41	403,56	403,36	404,31	405,31	405,81	406,52	406,44		404,47	405,36	404,24	defekt	defekt	406,26	407,39	405,97	406,79	406,76	407,84	408,62	409,60	410,91	defekt	409,89	408,60	408,51	402,46	defekt	406,45	406,31	406,20	Beweidung	Beweidung	409,92		
	personalbedingt keine Messungen																																						
22.09.2021	403,69	404,40	404,39	403,46	403,27	404,28	405,30	405,84	406,55	406,46		404,39	405,04	404,24	defekt	defekt	406,28	407,42	405,99	406,81	406,79	407,87	408,65	409,61	410,91	defekt	409,89	408,61	408,53	402,79	defekt	406,44	406,34	406,20	Beweidung	Beweidung	409,94		
	personalbedingt keine Messungen																																						
10.11.2021	403,66	404,37	404,36	403,42	403,19	404,27	405,30	405,84	406,56	406,47		404,37	405,02	404,23	defekt	defekt	406,30	407,44	406,00	406,83	406,78	407,89	408,68	409,63	410,89	defekt	409,90	408,63	408,54	402,08	defekt	406,44	406,37	406,20	Beweidung	Beweidung	409,93		
	personalbedingt keine Messungen																																						
Maximalwert	404,01	404,63	404,60	403,88	403,70	404,48	405,43	405,84	406,70	406,56		404,69	405,44	404,32			406,39	407,60	406,02	406,83	406,79	407,93	408,72	409,63	411,01		409,96	408,72	408,64	402,96		406,51	406,46	406,25			409,94		
Minimalwert	403,59	404,32	404,31	403,42	403,19	404,20	405,24	405,51	406,52	406,41		404,32	405,02	404,14			406,22	407,39	405,90	406,73	406,56	407,80	408,57	409,51	410,79		409,77	408,53	408,46	402,08		406,35	406,31	406,20			409,78		
Mittelwert	403,74	404,43	404,41	403,55	403,34	404,31	405,32	405,74	406,58	406,47		404,45	405,26	404,23			406,29	407,48	405,98	406,79	407,87	408,65	409,59	410,90		409,88	408,63	408,54	402,50		406,44	406,38	406,21			409,89			
Schwankung	0,42	0,31	0,29	0,46	0,51	0,28	0,19	0,33	0,18	0,15		0,37	0,42	0,18			0,17	0,21	0,12	0,10	0,23	0,13	0,15	0,12	0,22		0,19	0,19	0,18	0,88		0,16	0,15	0,05			0,16		

2022

13.01.2022	403,92	404,57	404,56	403,76	403,56	404,44	405,38	405,74	406,59	406,50		404,59	405,45	404,35	defekt	defekt	406,35	407,46	406,03	406,85	406,80	407,93	408,71	409,67	411,01	defekt	409,94	408,65	408,56	402,80	defekt	406,50	406,39	406,25	Beweidung	Beweidung	409,91			
10.02.2022	403,83	404,50	404,49	403,65	403,45	404,37	405,38	405,66	406,61	406,48		404,59	405,41	404,28	defekt	defekt	406,34	407,46	406,01	406,83	406,78	407,92	408,71	409,67	411,00	defekt	409,95	408,66	408,58	402,79	defekt	406,51	406,45	406,25	Beweidung	Beweidung	409,90			
	personalbedingt keine Messungen																																							
28.04.2022	403,69	404,36	404,34	403,51	403,30	404,23	405,20	405,29	406,48	406,28		404,40	405,25	404,16	406,68	defekt	406,18	407,30	405,86	406,72	406,68	407,78	408,57	409,55	410,84	defekt	409,83	408,53	408,46	402,34	defekt	406,38	406,32		Beweidung	Beweidung	409,86			
24.05.2022	403,65	404,32	404,30	403,41	403,27	404,18	405,16	405,28	406,39	406,25		404,28	405,23	404,11	defekt	defekt	406,14	407,27	405,83	406,73	406,67	407,75	408,57	409,53	410,80	defekt	409,77	408,57	408,44	402,11	defekt	406,38	406,20		Beweidung	Beweidung	409,90			
	personalbedingt keine Messungen																																							
13.07.2022	403,48	404,19	404,18	403,24	403,01	404,09	405,09	405,38	406,24	406,18		404,01	405,19	404,06	defekt	defekt	406,05	407,19	405,81	406,70	406,65	407,72	408,50	409,50	410,76	defekt	409,73	408,43	408,33	401,80	defekt	406,22	406,07		Beweidung	Beweidung	409,92			
29.08.2022	403,58	404,31	404,30	403,32	403,08	404,22	405,29	405,83	406,57	406,44		404,20	405,36	404,18	defekt	defekt	406,29	407,49	406,04	406,84	406,79	407,89	408,67	409,63	410,87	defekt	409,86	408,61	408,50	401,90	defekt	406,35	406,29		Beweidung	Beweidung	409,93			
26.09.2022	403,58	404,30	404,30	403,34	403,10	404,25	405,24	405,55	406,52	406,38		404,22	405,28	404,13	defekt	defekt	406,26	407,44	405,98	406,80	406,74	407,85	408,59	409,60	410,86	defekt	409,85	408,52	408,47	402,02	defekt	406,39	406,30		Beweidung	Beweidung	409,90			
	personalbedingt keine Messungen																																							
15.11.2022	403,57	404,28	404,28	403,34	403,12	404,17	405,20	405,49	406,44	406,27		404,36	405,25	404,09	defekt	defekt	406,16	407,32	405,88	406,75	406,70	407,79	408,56	409,54	410,83	defekt	409,83	408,51	408,42	402,12	defekt	406,42	406,31		Beweidung	Beweidung	409,84			
	personalbedingt keine Messungen																																							
Maximalwert	403,92	404,57	404,56	403,76	403,56	404,44	405,38	405,83	406,61	406,50		404,59	405,45	404,35	406,68		406,35	407,49	406,04	406,85	406,80	407,93	408,71	409,67	411,01		409,95	408,66	408,58	402,80		406,51	406,45				409,93			
Minimalwert	403,48	404,19	404,18	403,24	403,01	404,09	405,09	405,28	406,24	406,18		404,01	405,19	404,06	406,68		406,05	407,19	405,81	406,70	406,65	407,72	408,50	409,50	410,76		409,73	408,43	408,33	401,80		406,22	406,07				409,84			
Mittelwert	403,66	404,35	404,34	403,45	403,24	404,24	405,24	405,53	406,48	406,35		404,33	405,30	404,17			406,22	407,37	405,93	406,78	406,73	407,83	408,61	409,59	410,87		409,85	408,56	408,47	402,24		406,39	406,29				409,90			
Schwankung	0,44	0,38	0,38	0,52	0,55	0,35	0,29	0,55	0,37	0,32		0,58	0,26	0,29			0,30	0,30	0,23	0,15	0,15	0,21	0,21	0,17	0,25		0,22	0,23	0,25	1,00		0,29	0,38				0,09			

2023

[illegible]


*) Ältere Einmessungen in m ü.NN

P:\Pro2006\06003\JB23\Daten\HG-Pegel Messungen Oberndorf.xlsx] WS m ü.NN-Anlage 3.1

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM 1, GWM RP 1ö, GWM OB 98 -

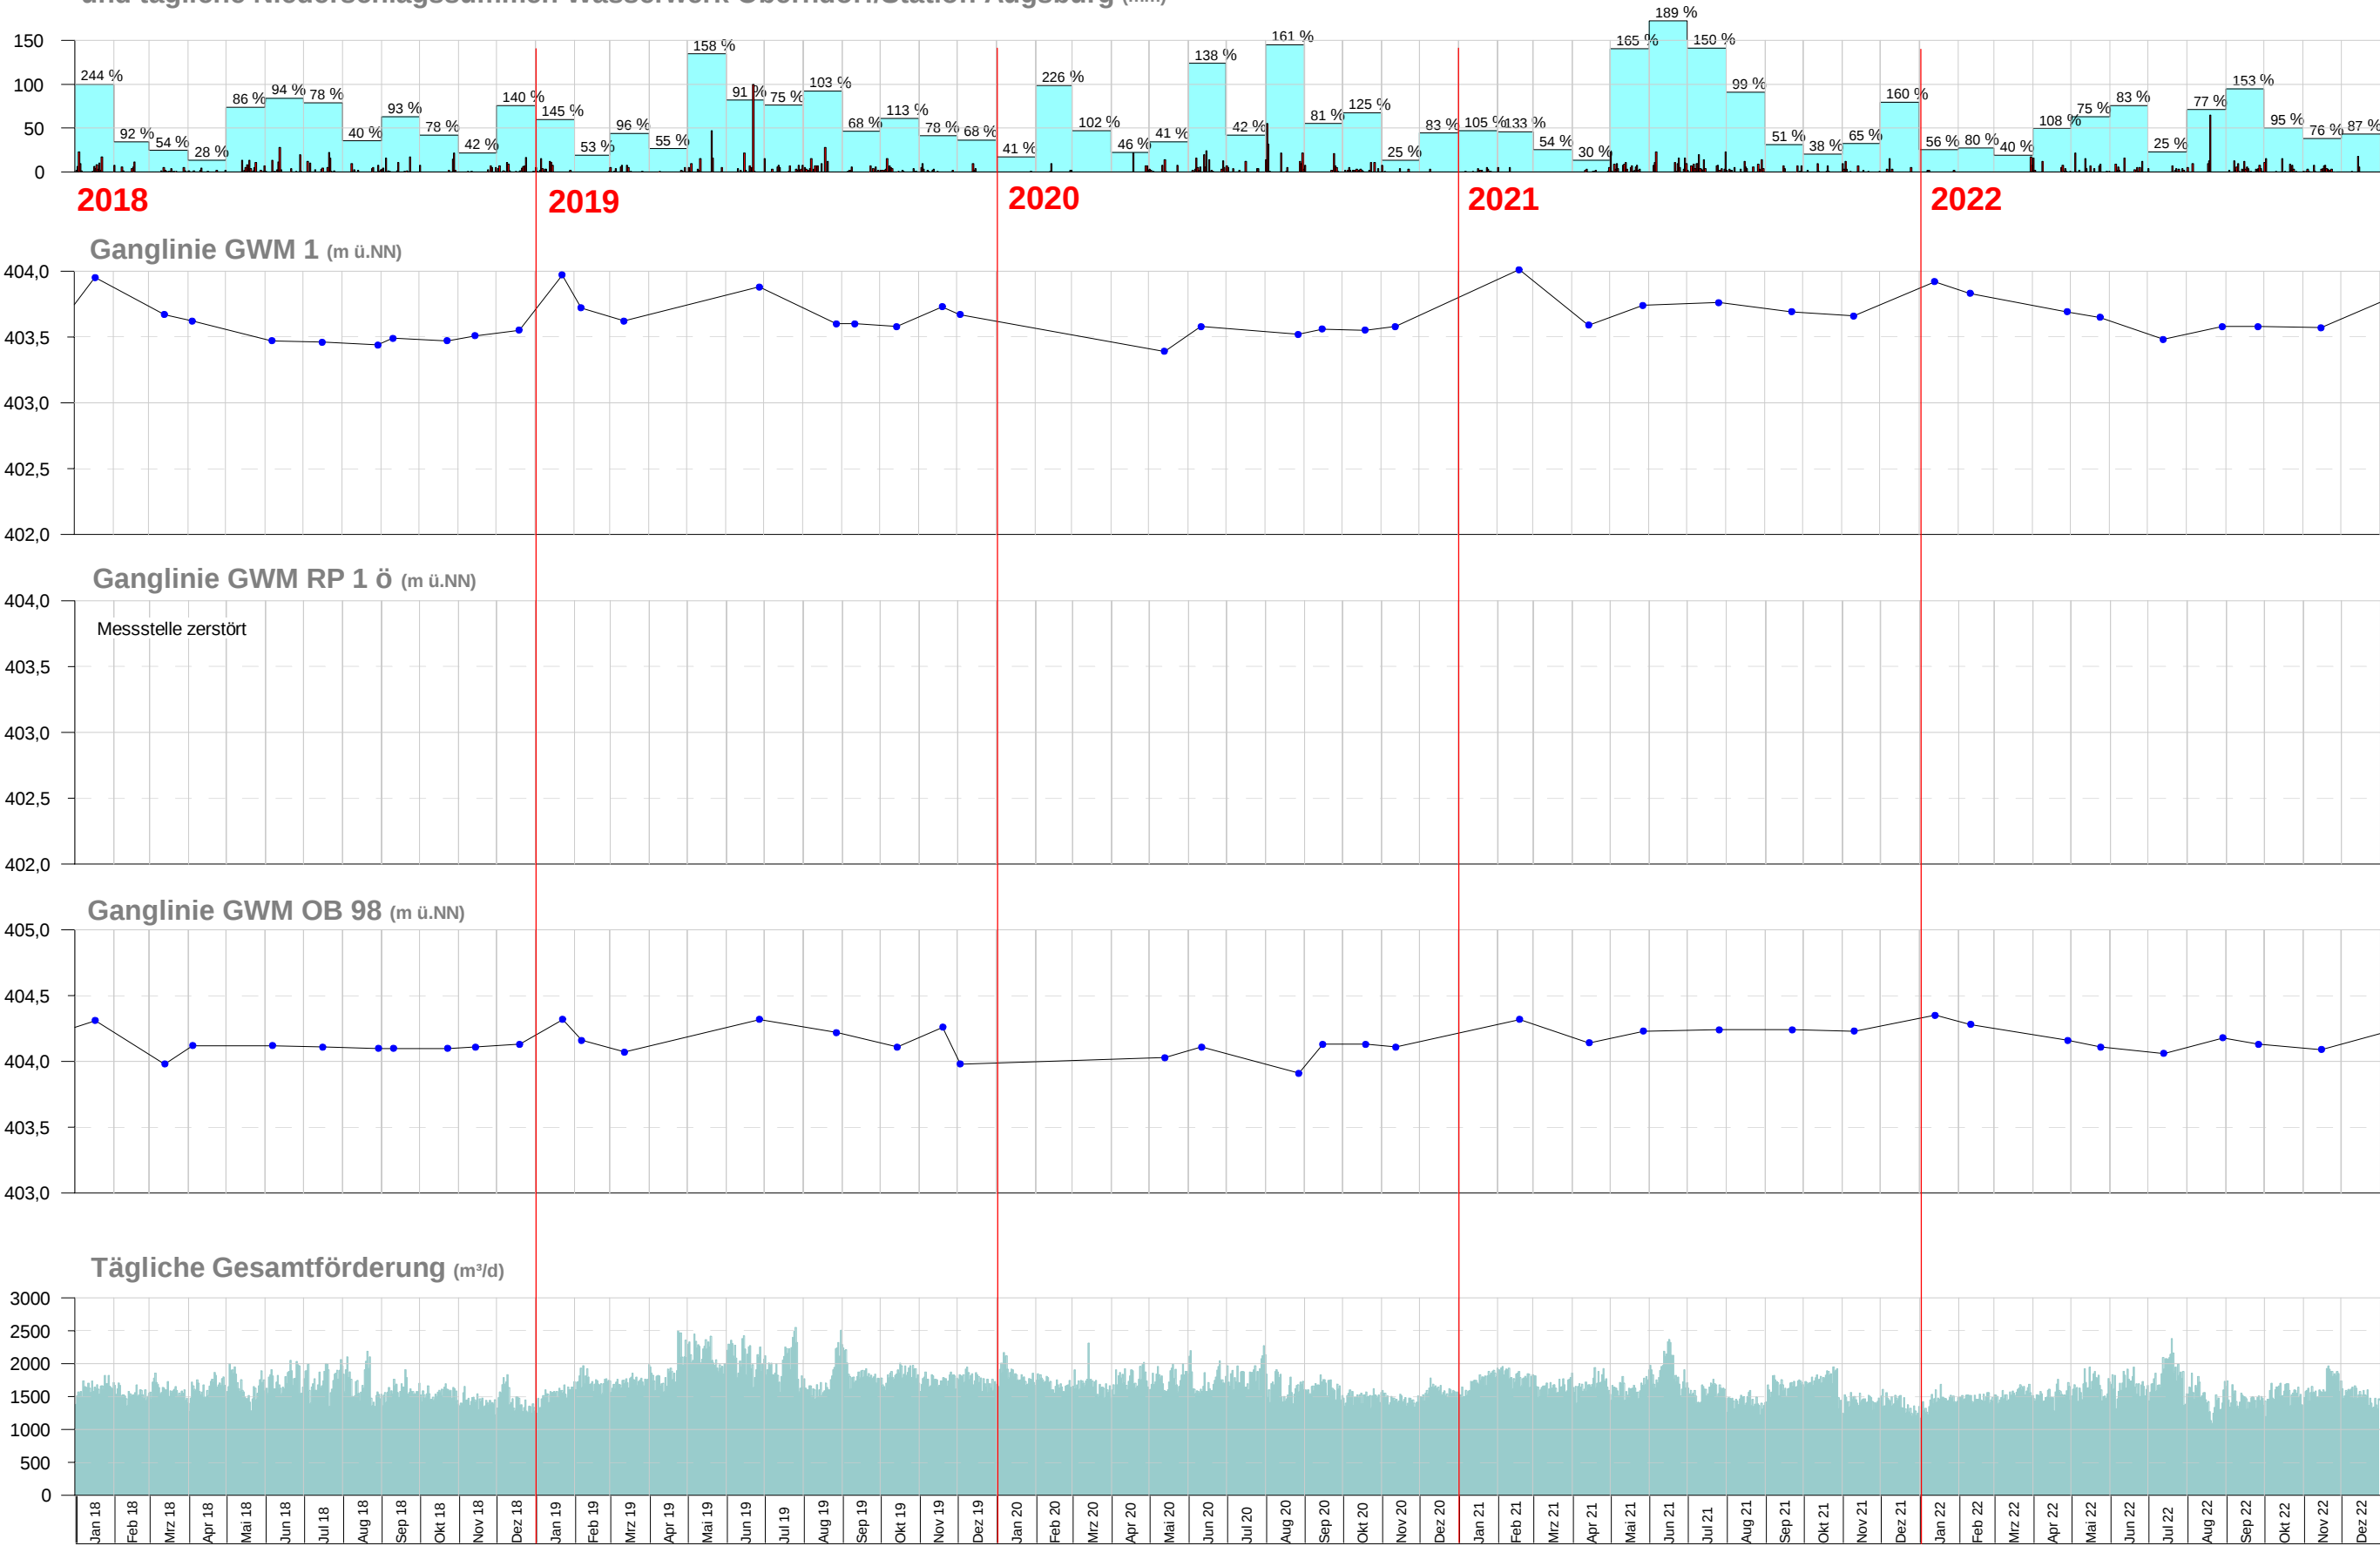


2023 personalbedingt keine Messungen

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM 3, GWM 4, GWM 5 -


Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

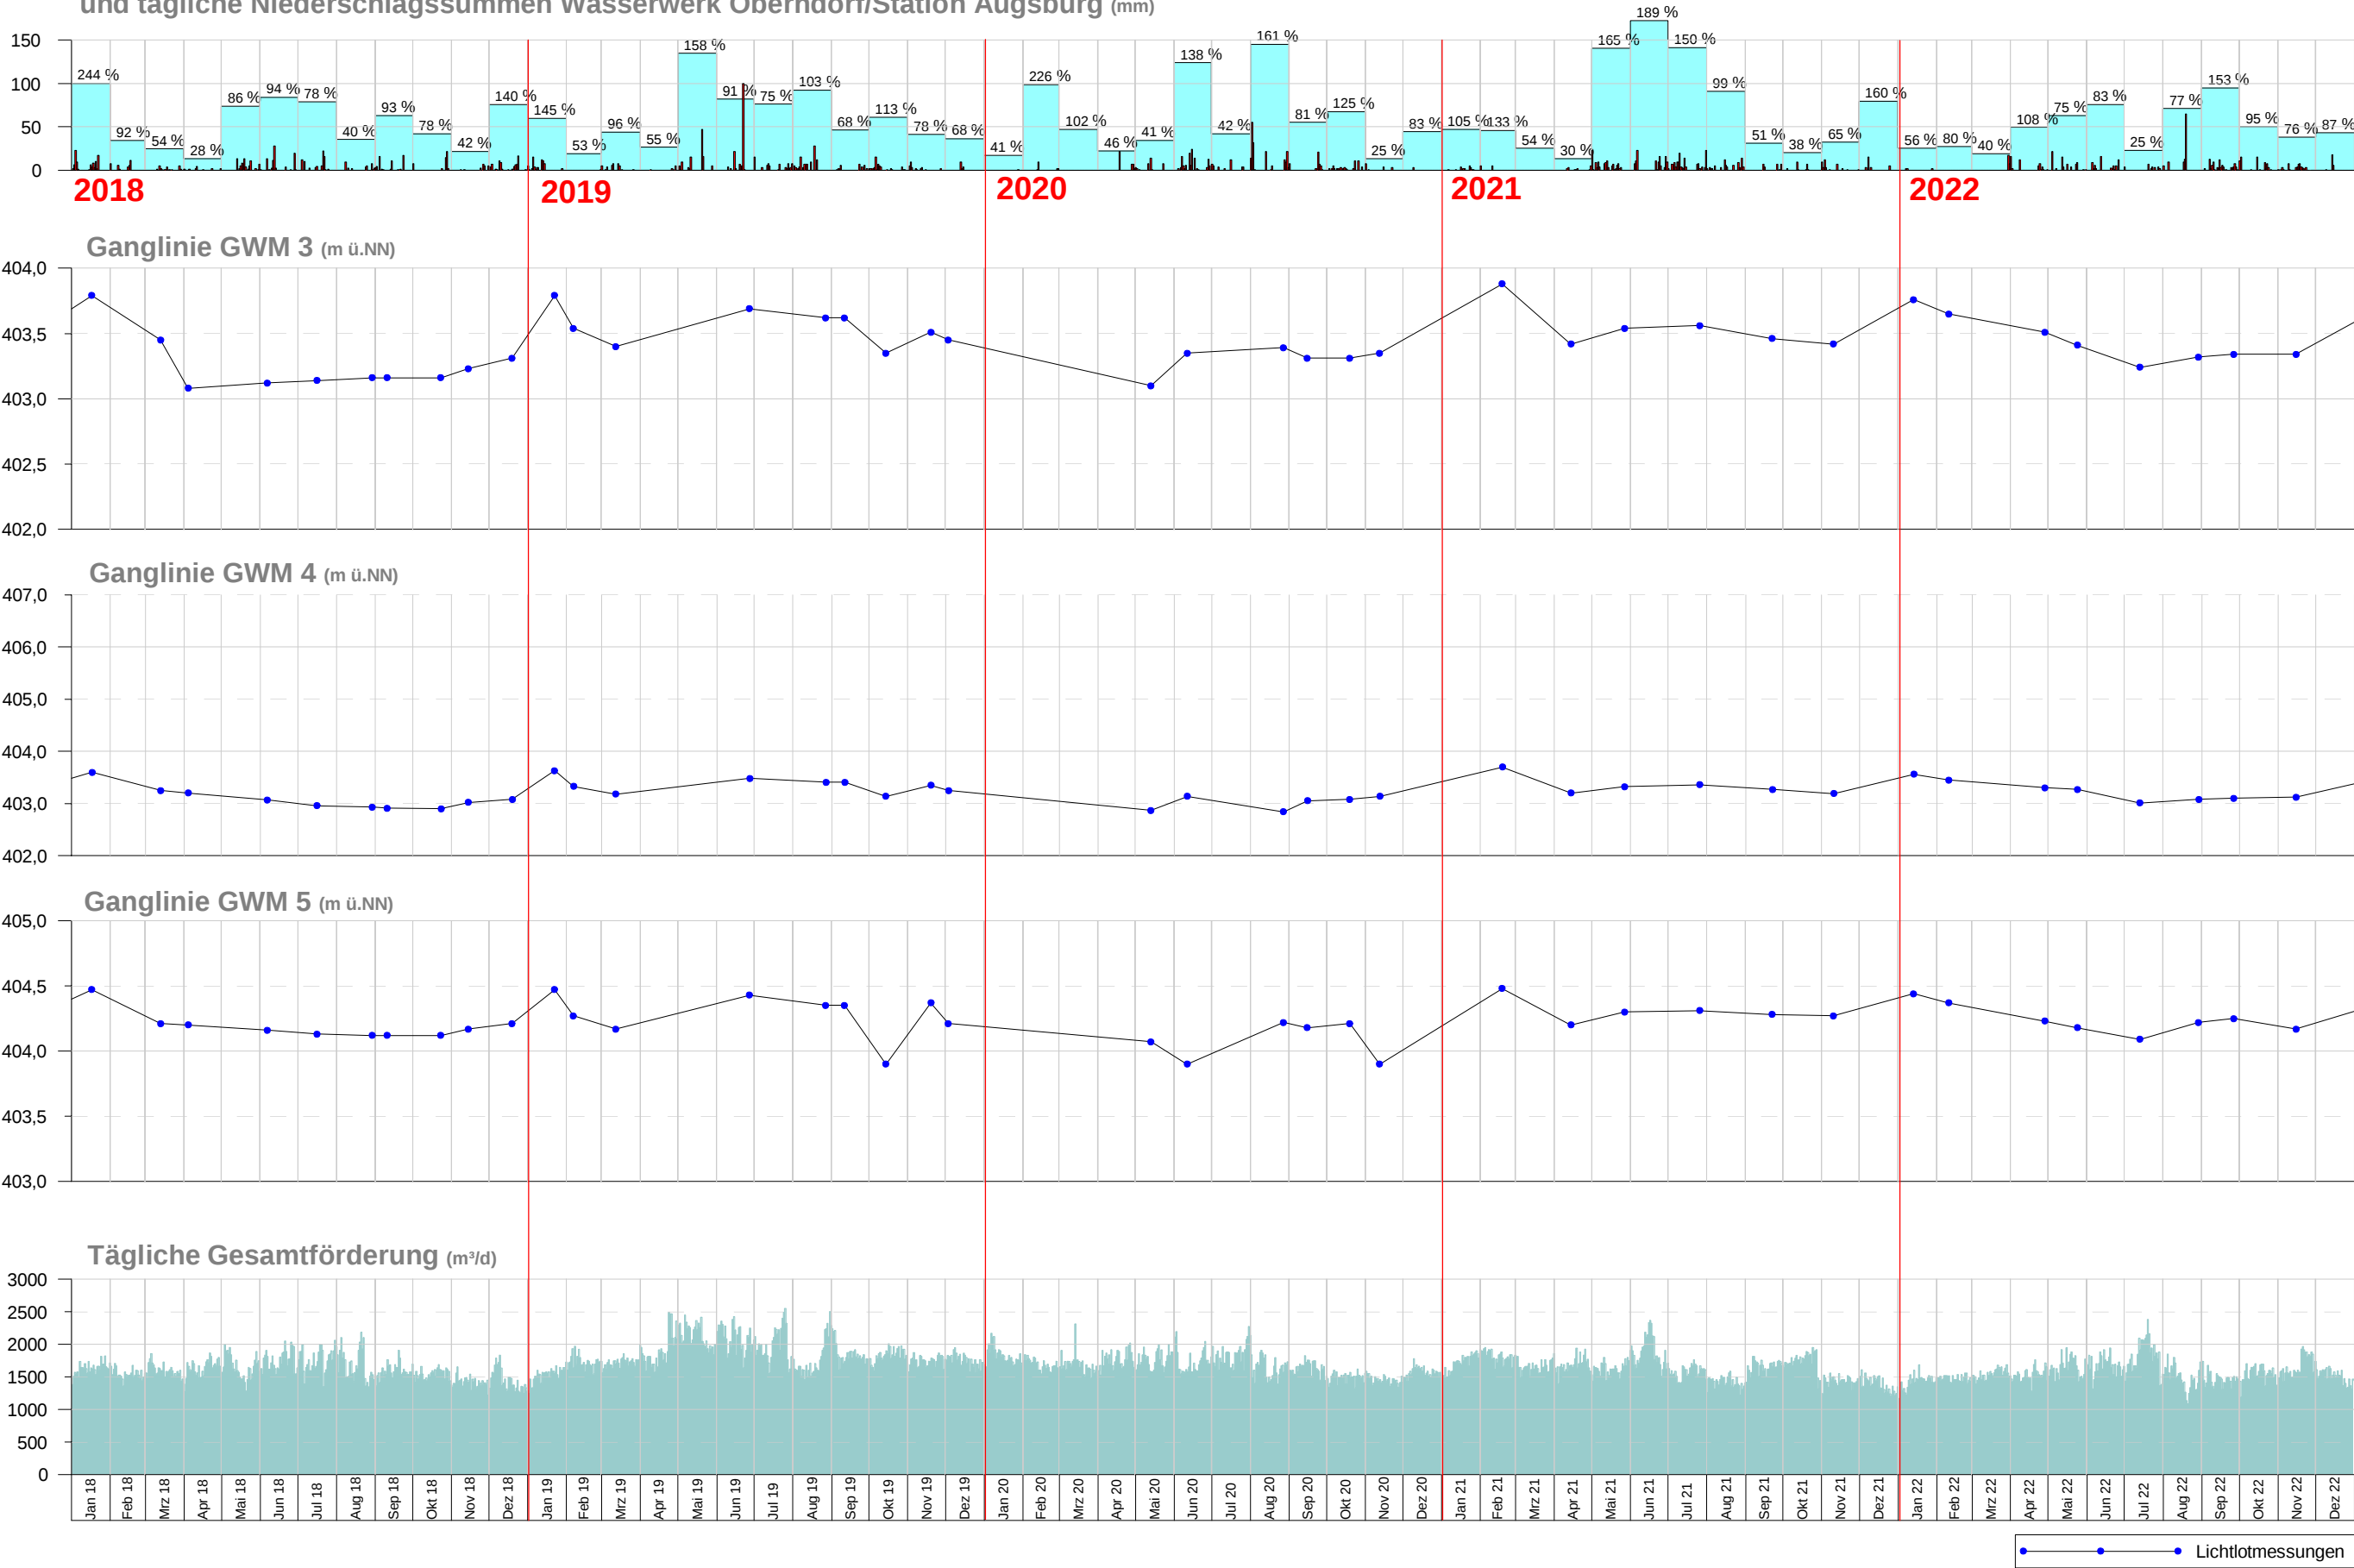

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM 2, GWM 2a, GWM 6 -

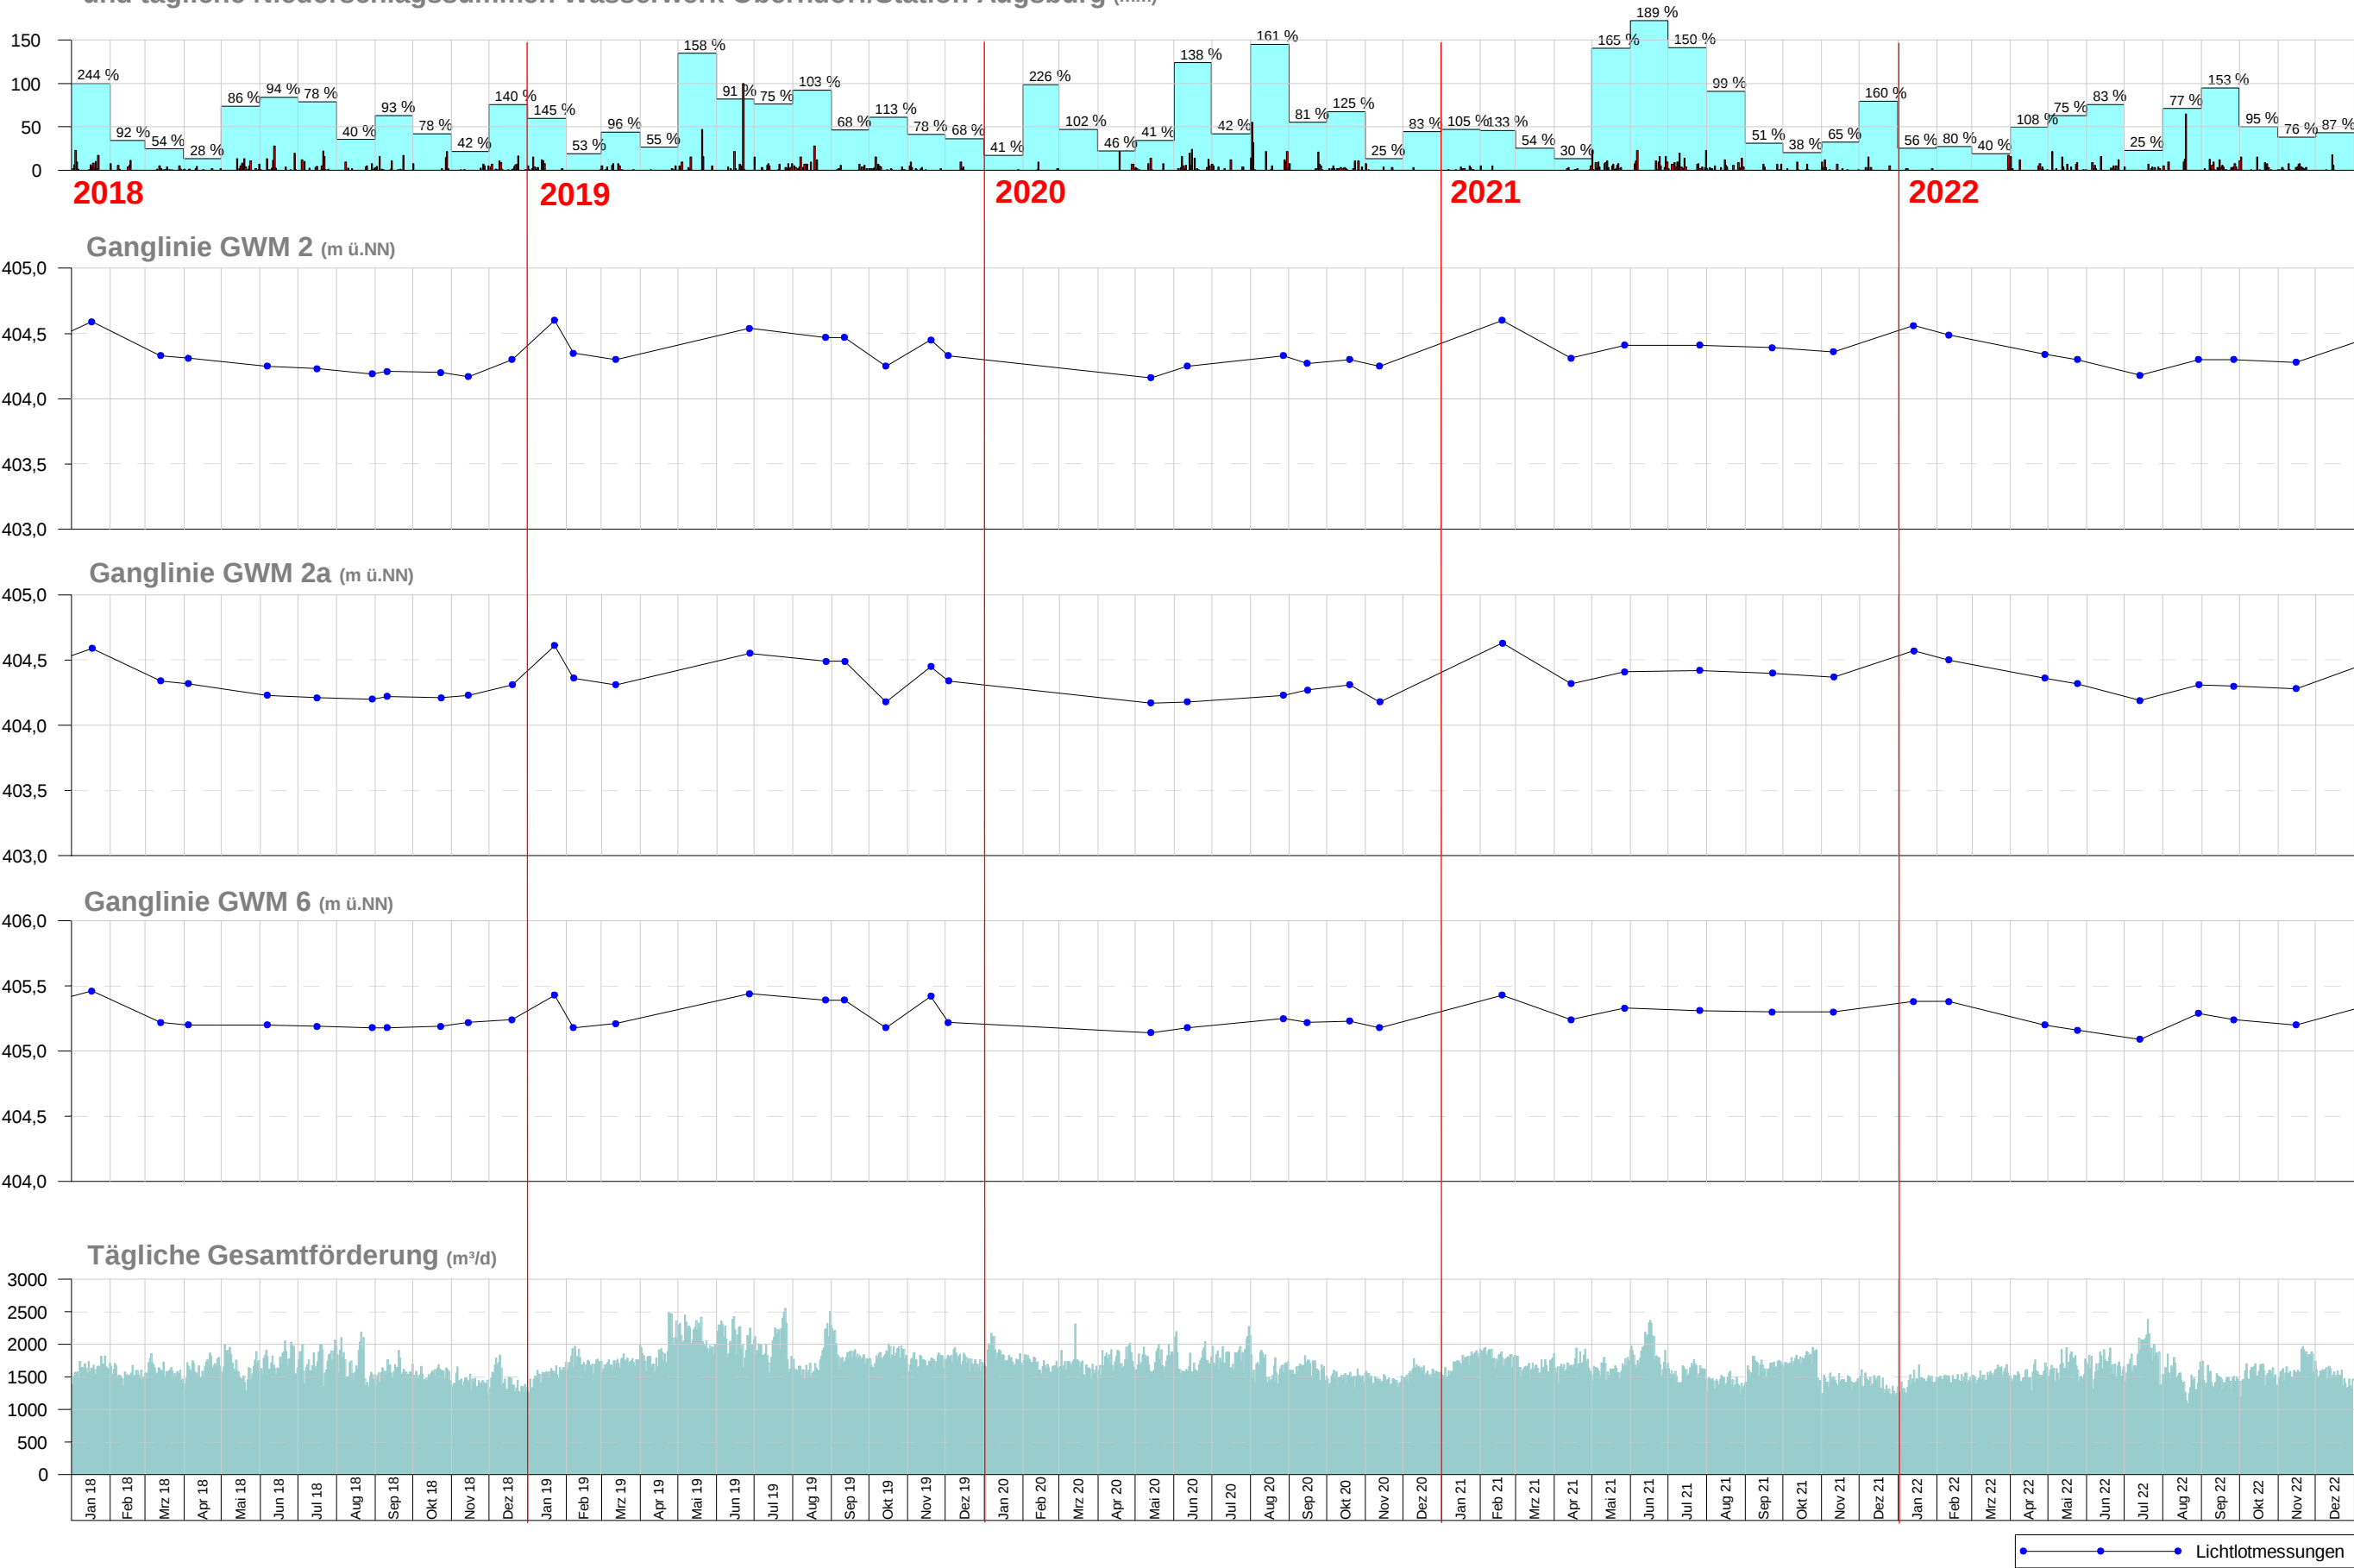


2023 personalbedingt keine Messungen

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf


Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen - GWM 7, GWM EG 1, GWM EG 2 -

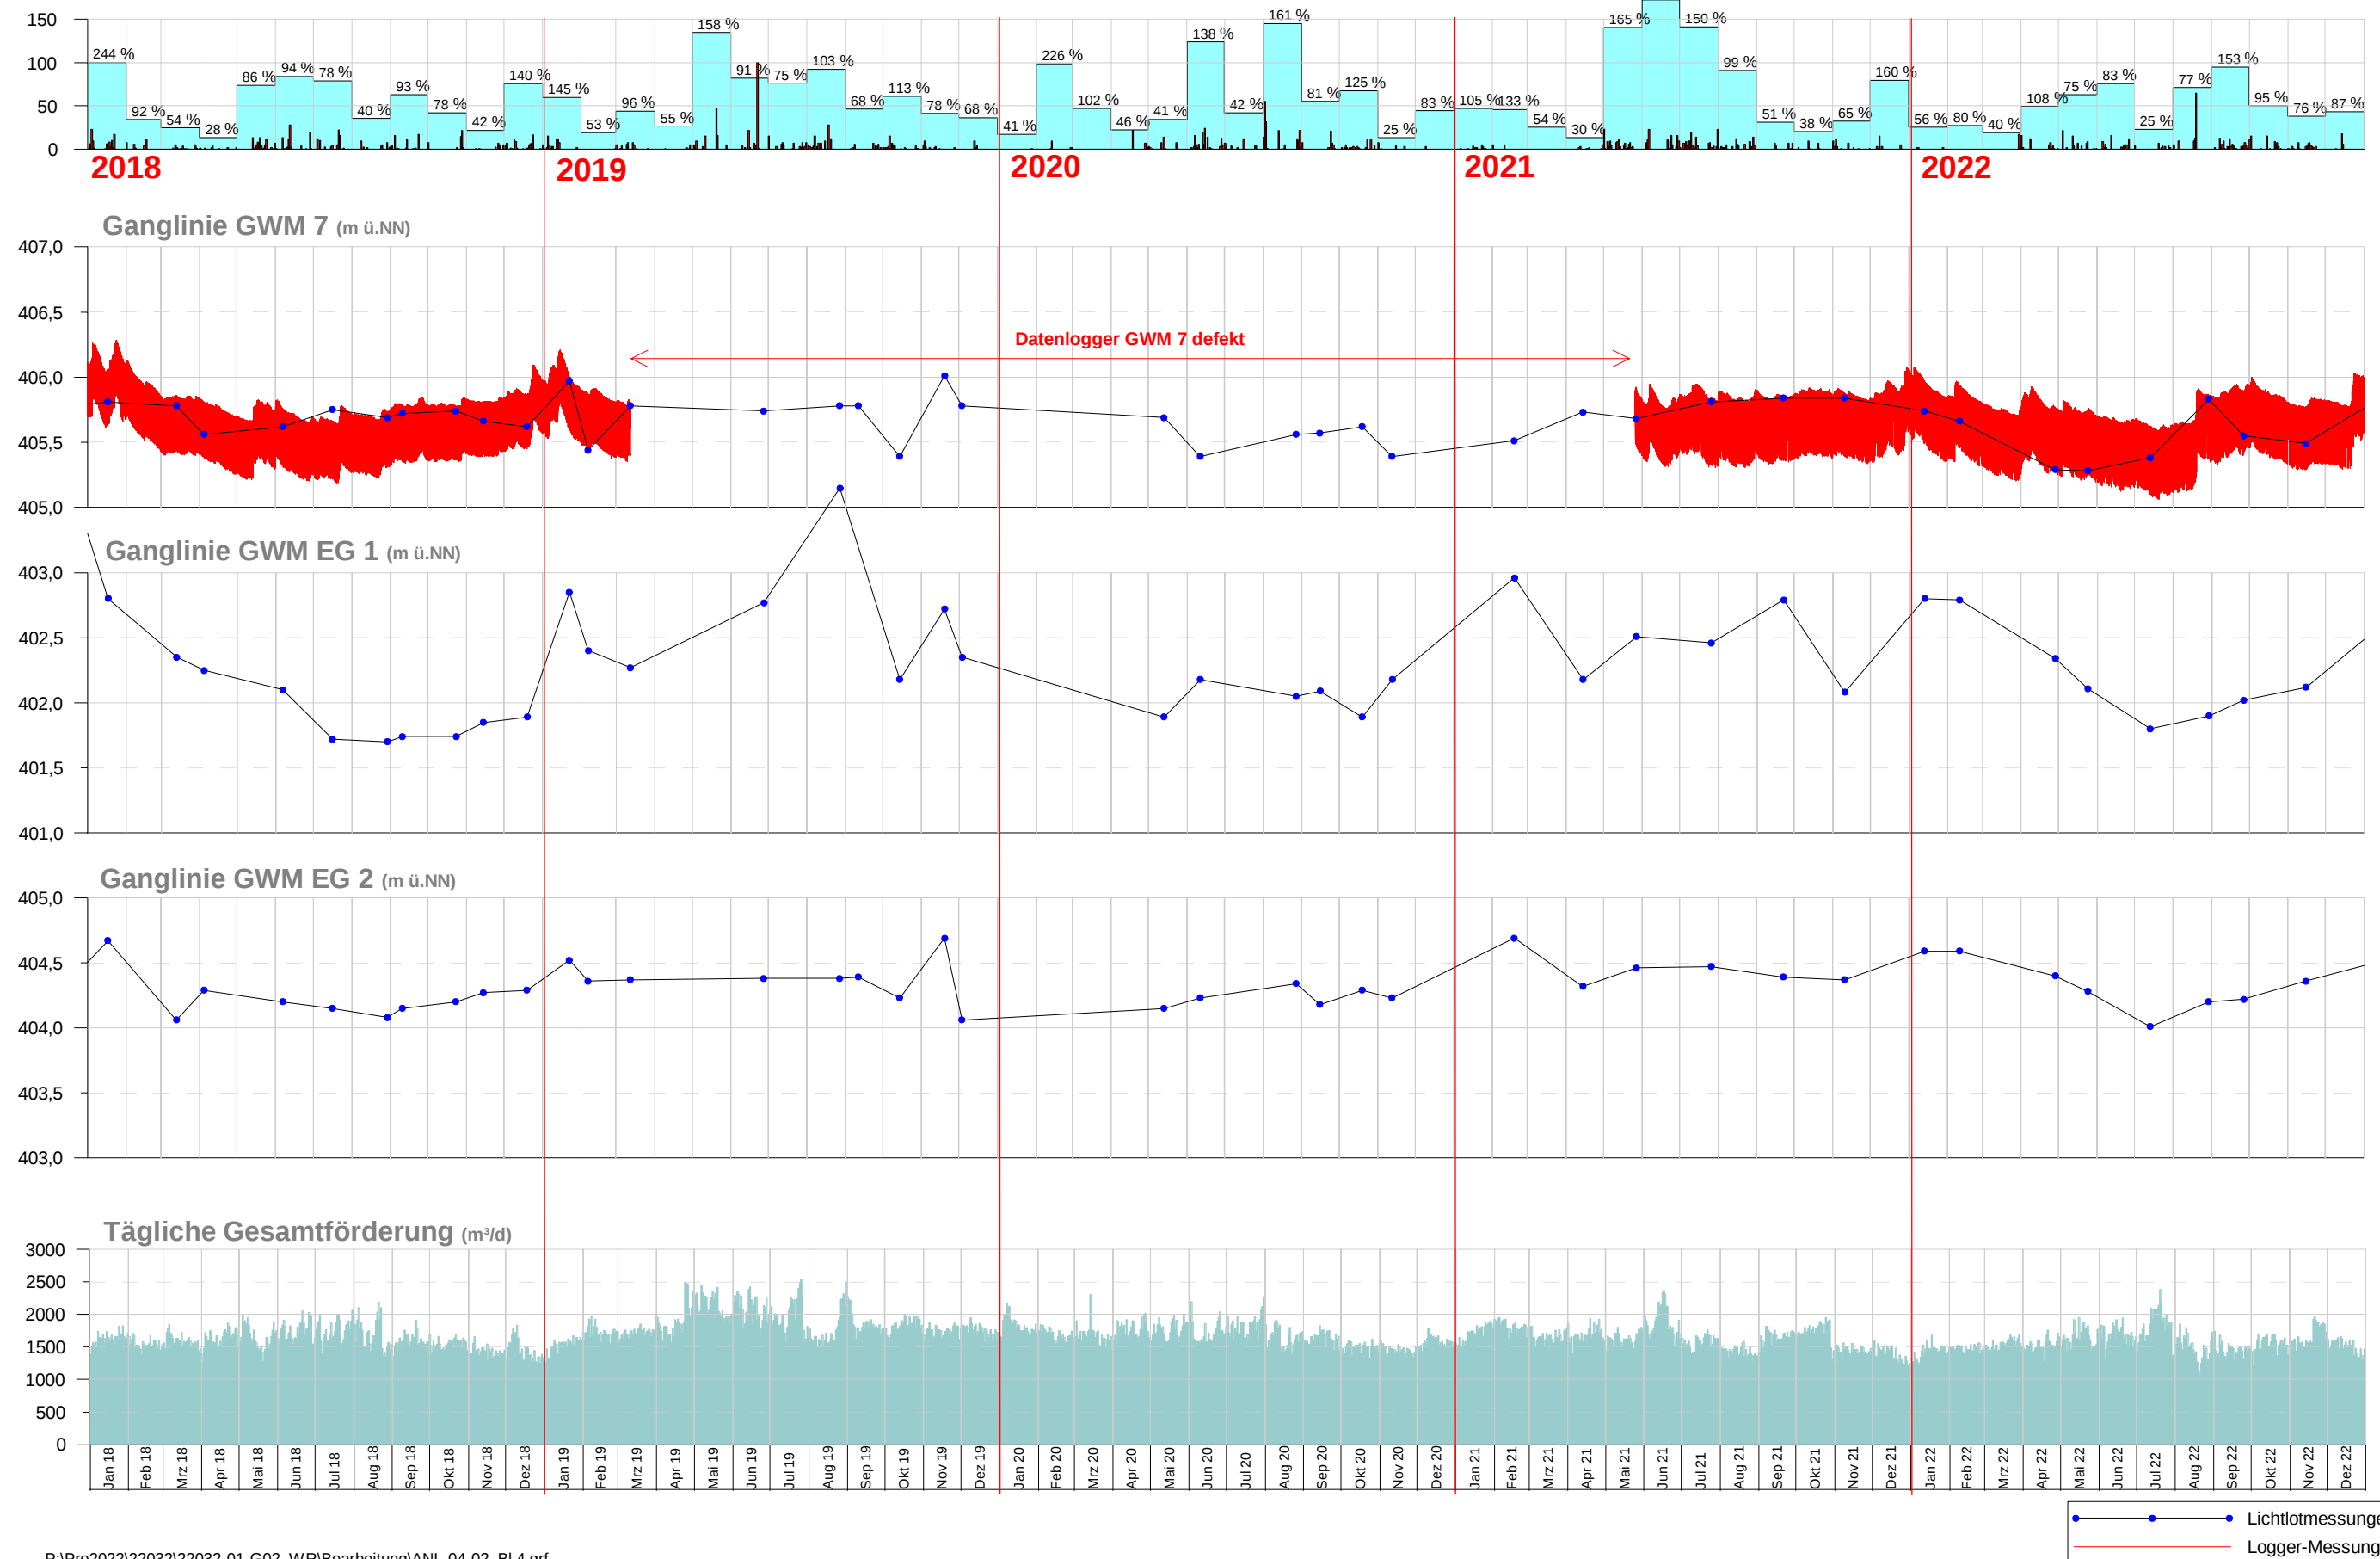

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf


Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM OB 24, GWM OB 25, GWM OB 100 -

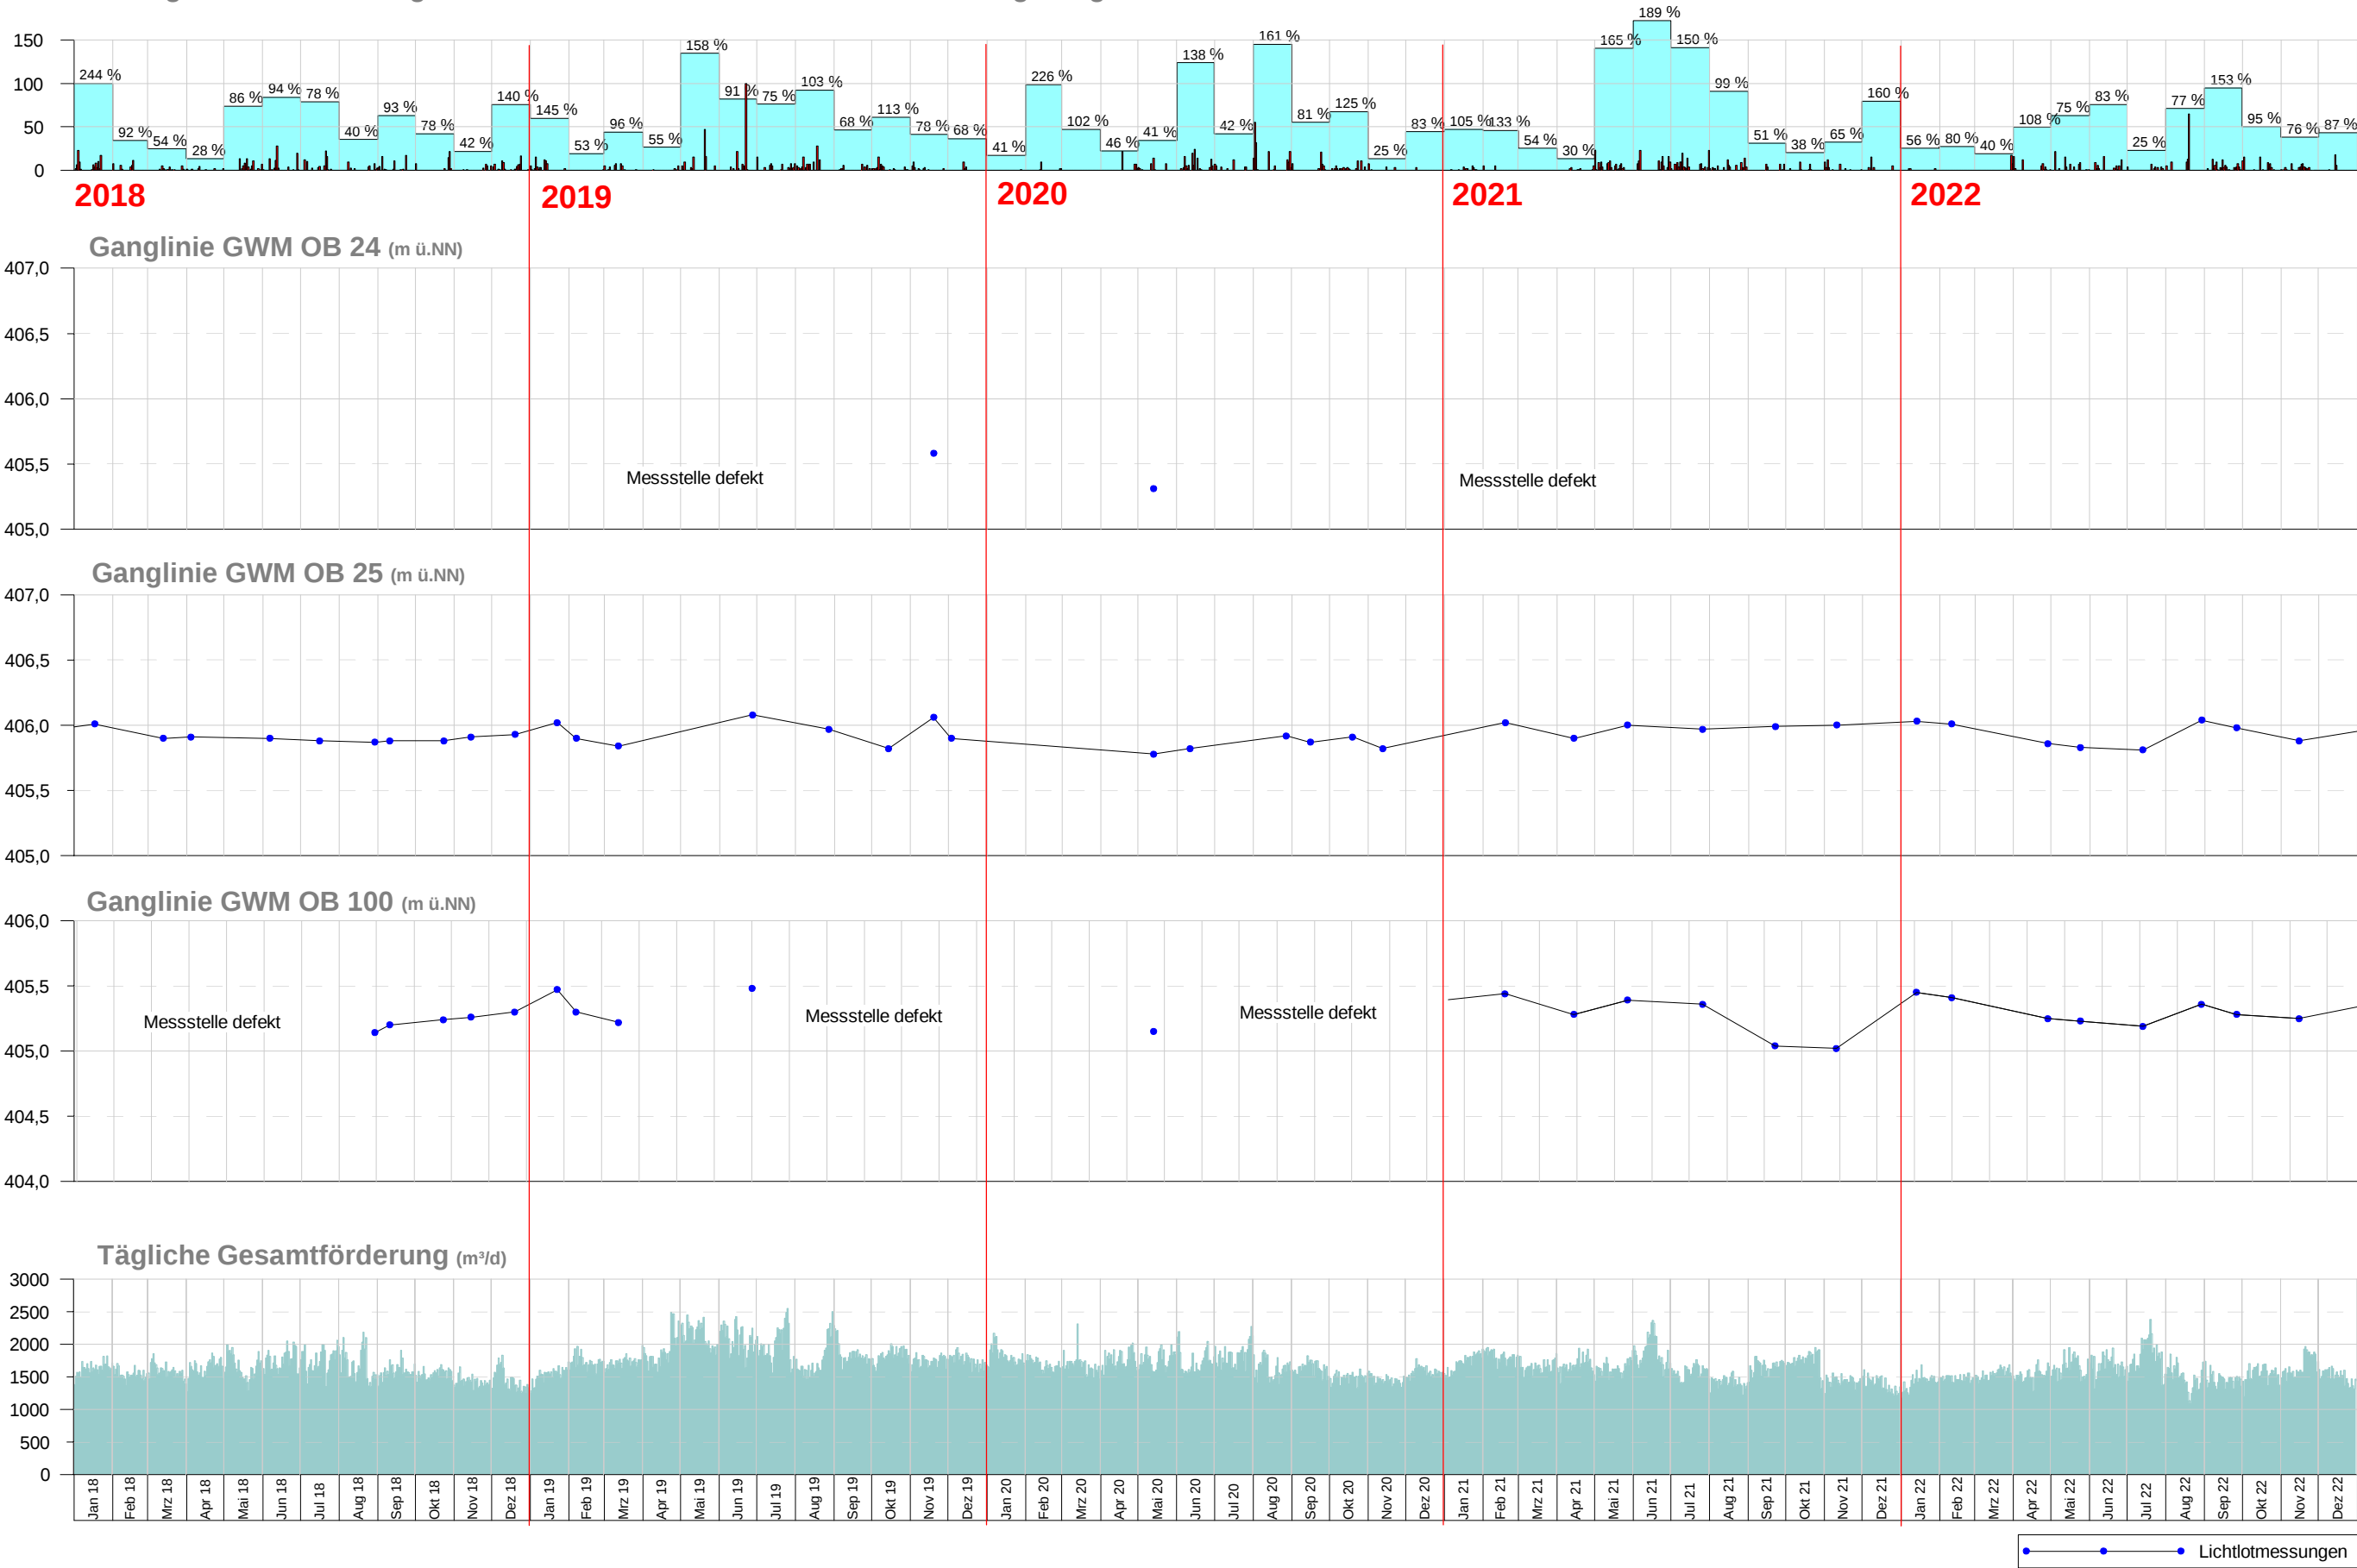

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)


Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM 9, GWM OB 69, GWM OB 103 -

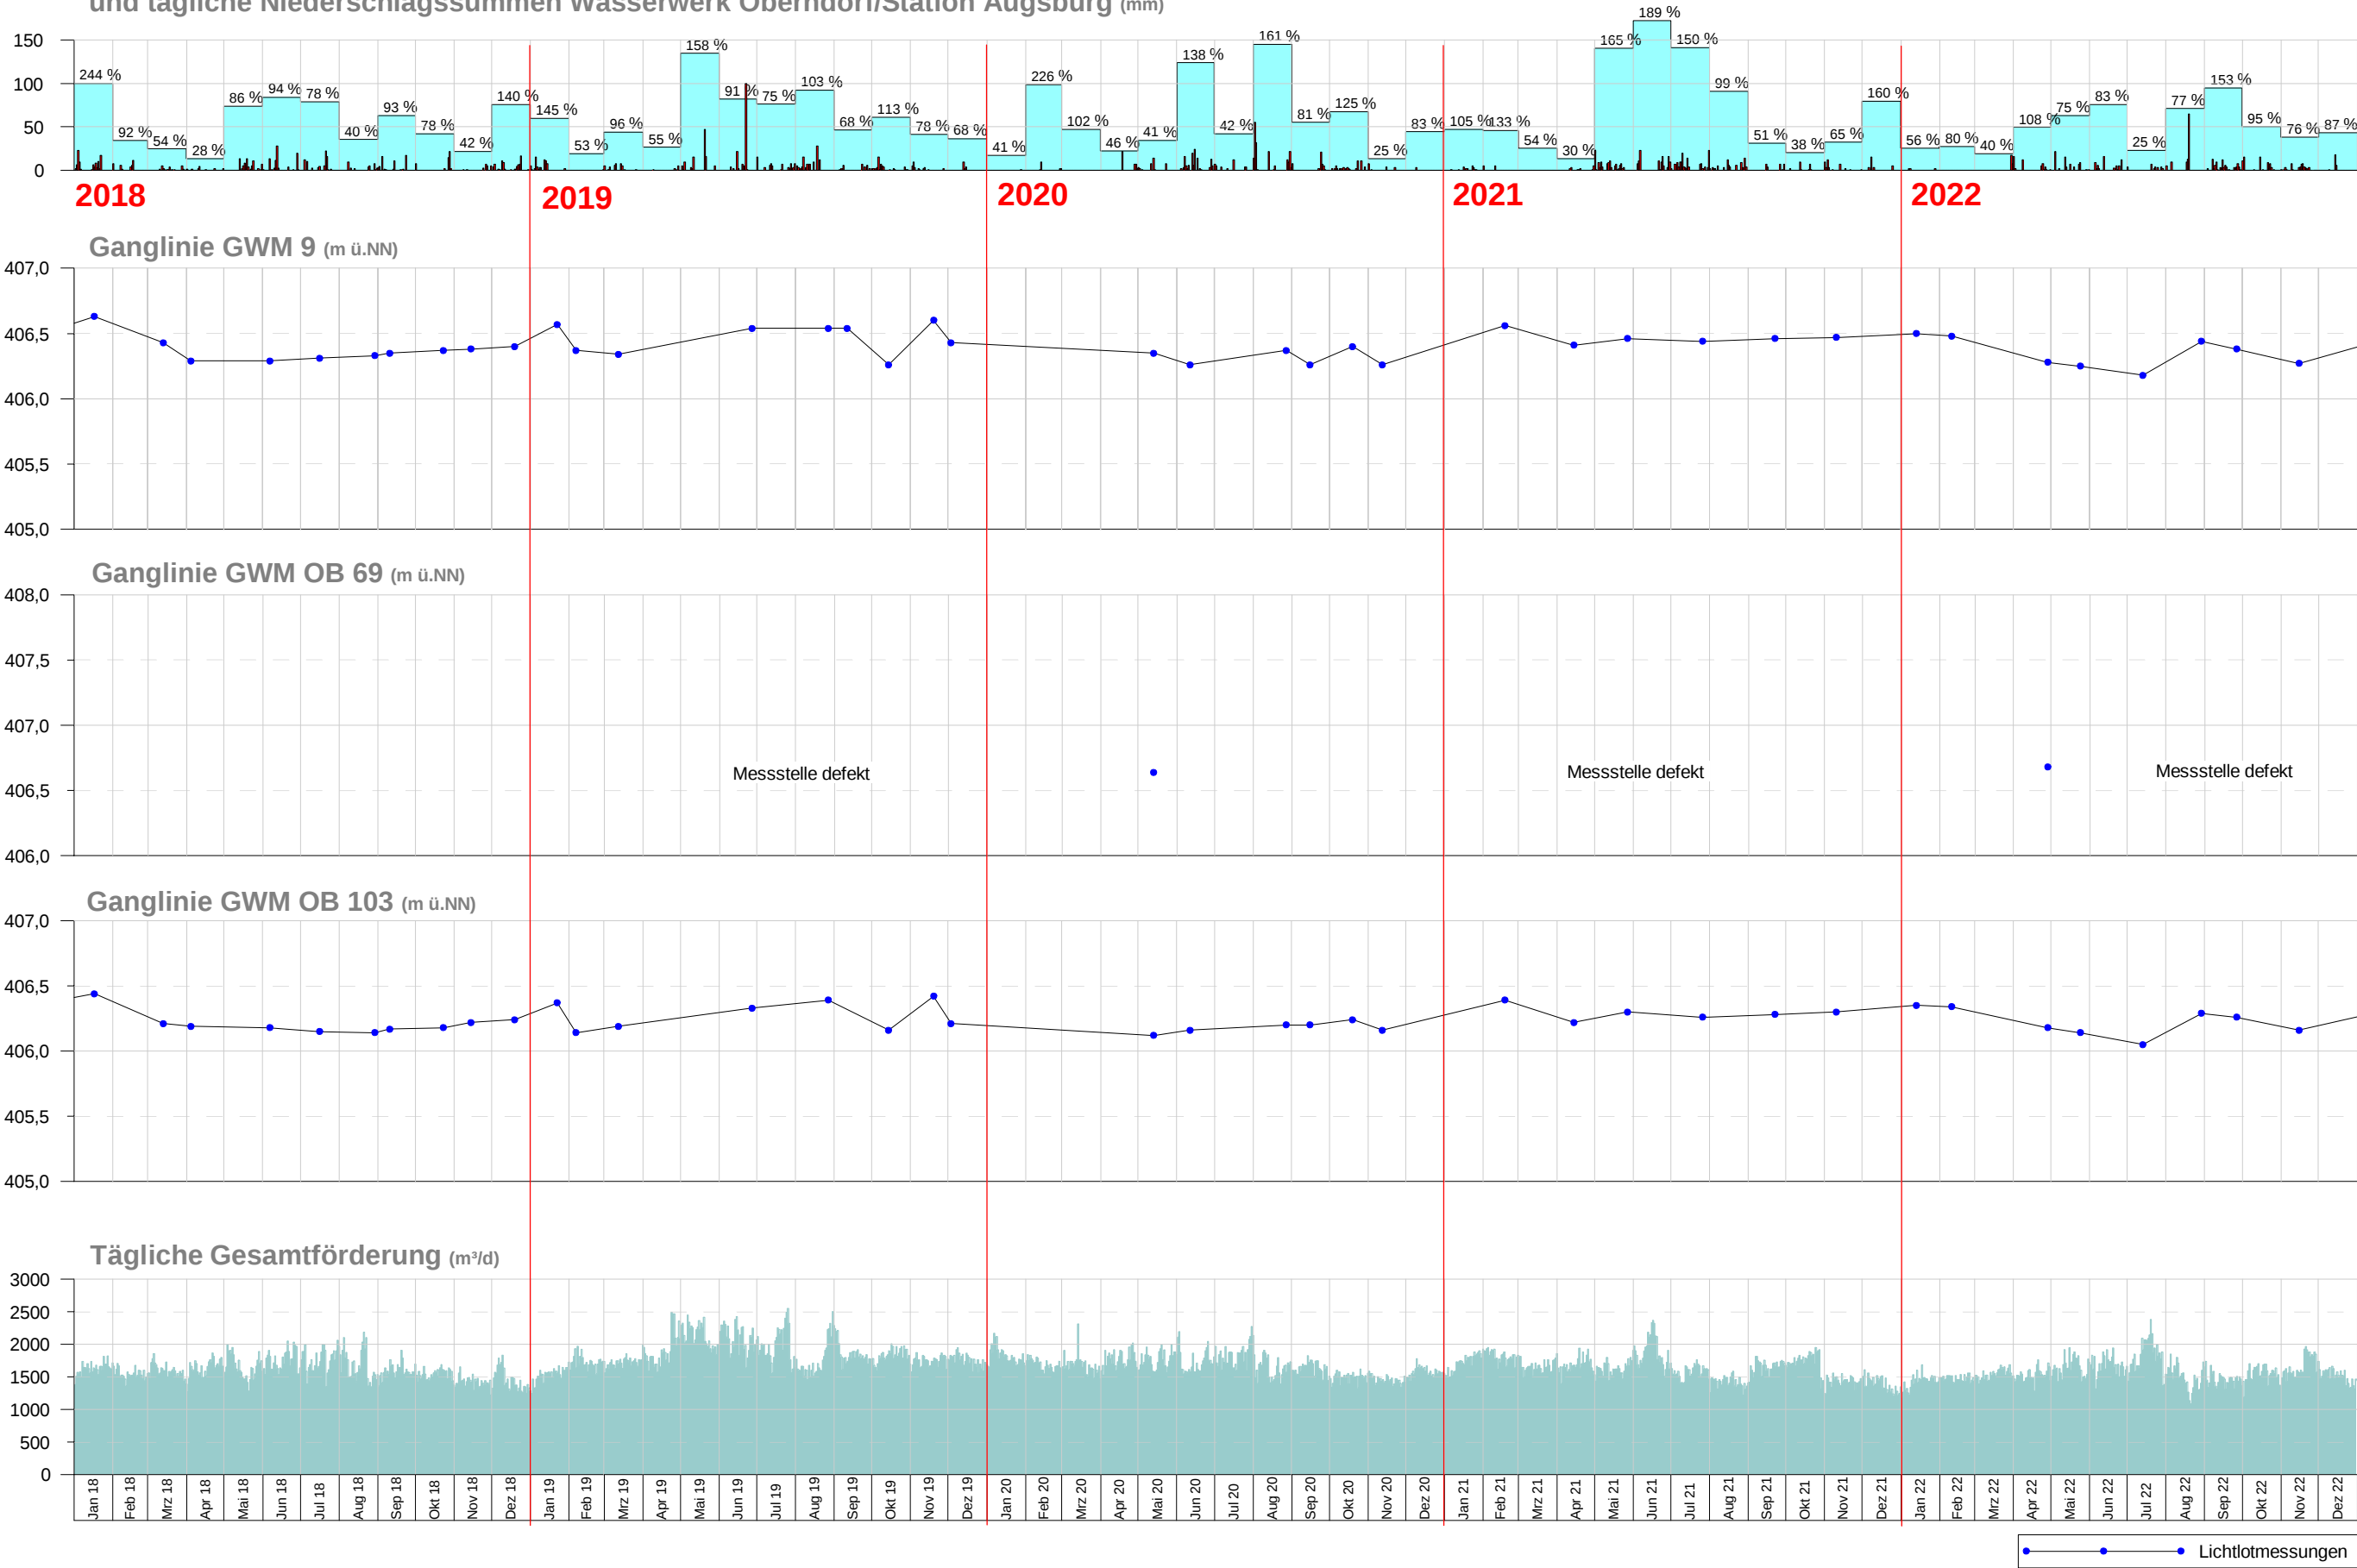

2023 personalbedingt keine Messungen

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)


Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf
**Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM 8, BWM 1, OWM 1 -**

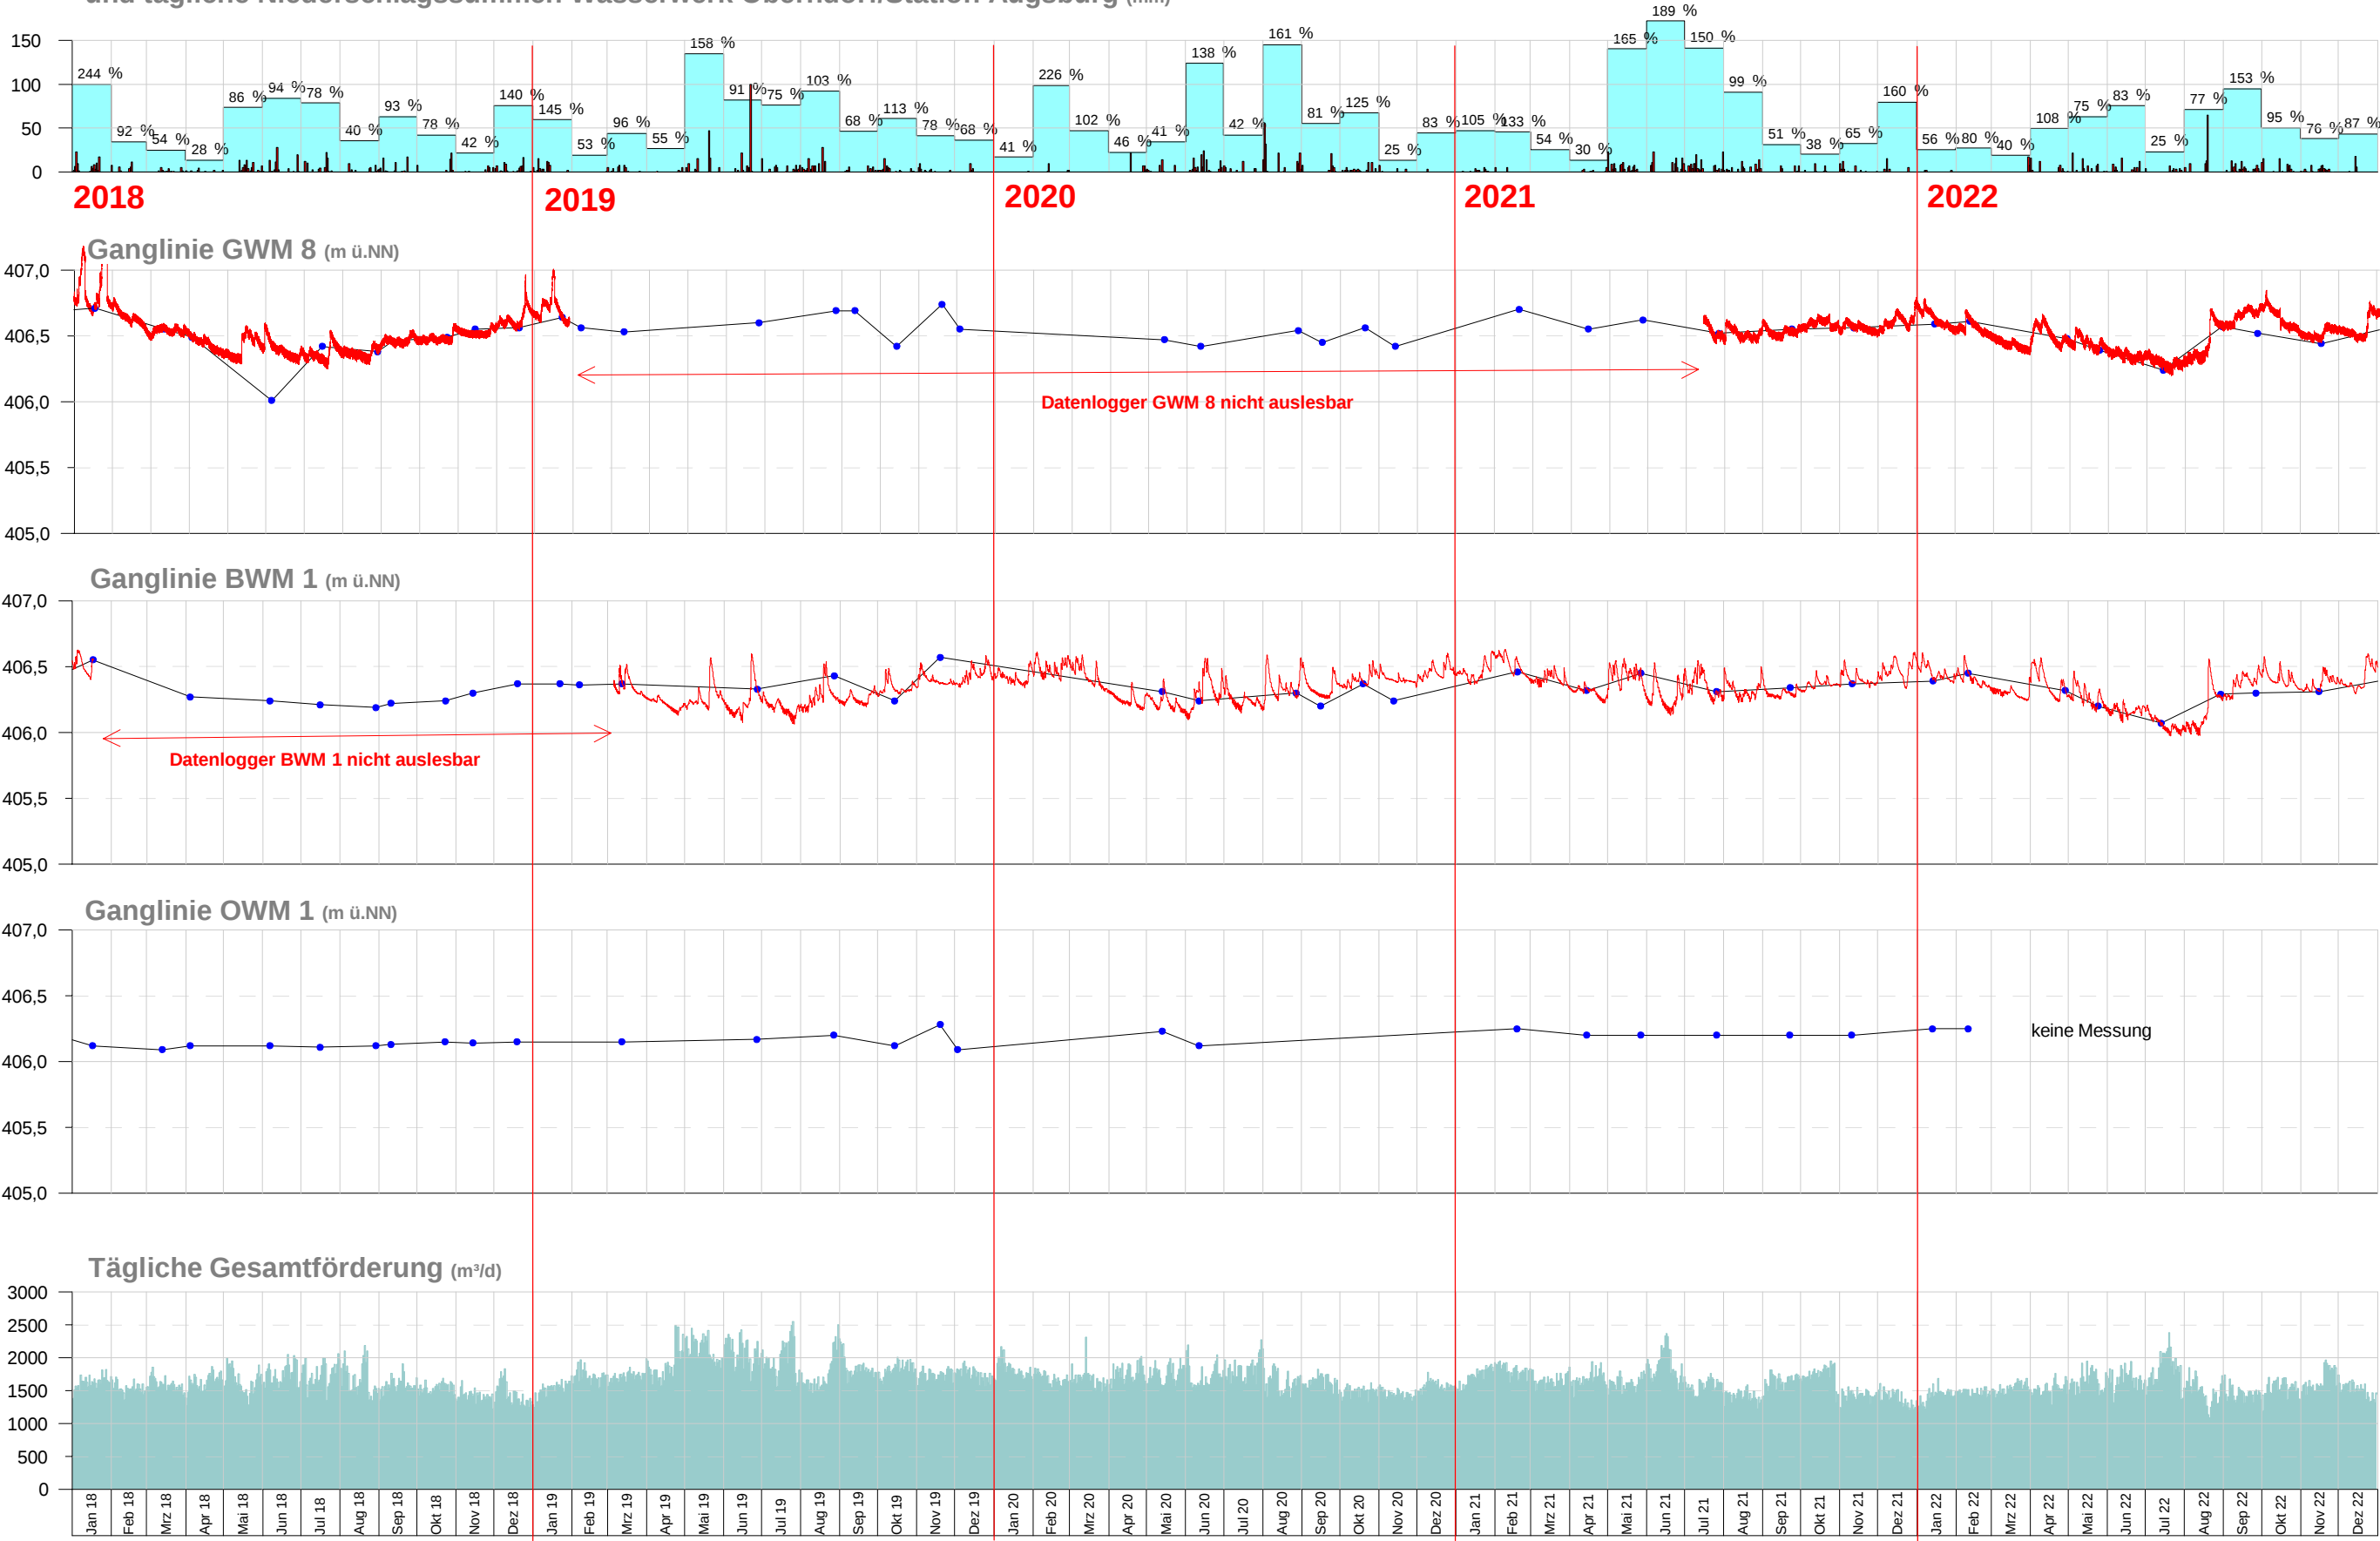

2023 personalbedingt keine Messungen

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)


Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf
Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM OB 75, BWM 2, OWM 2 -

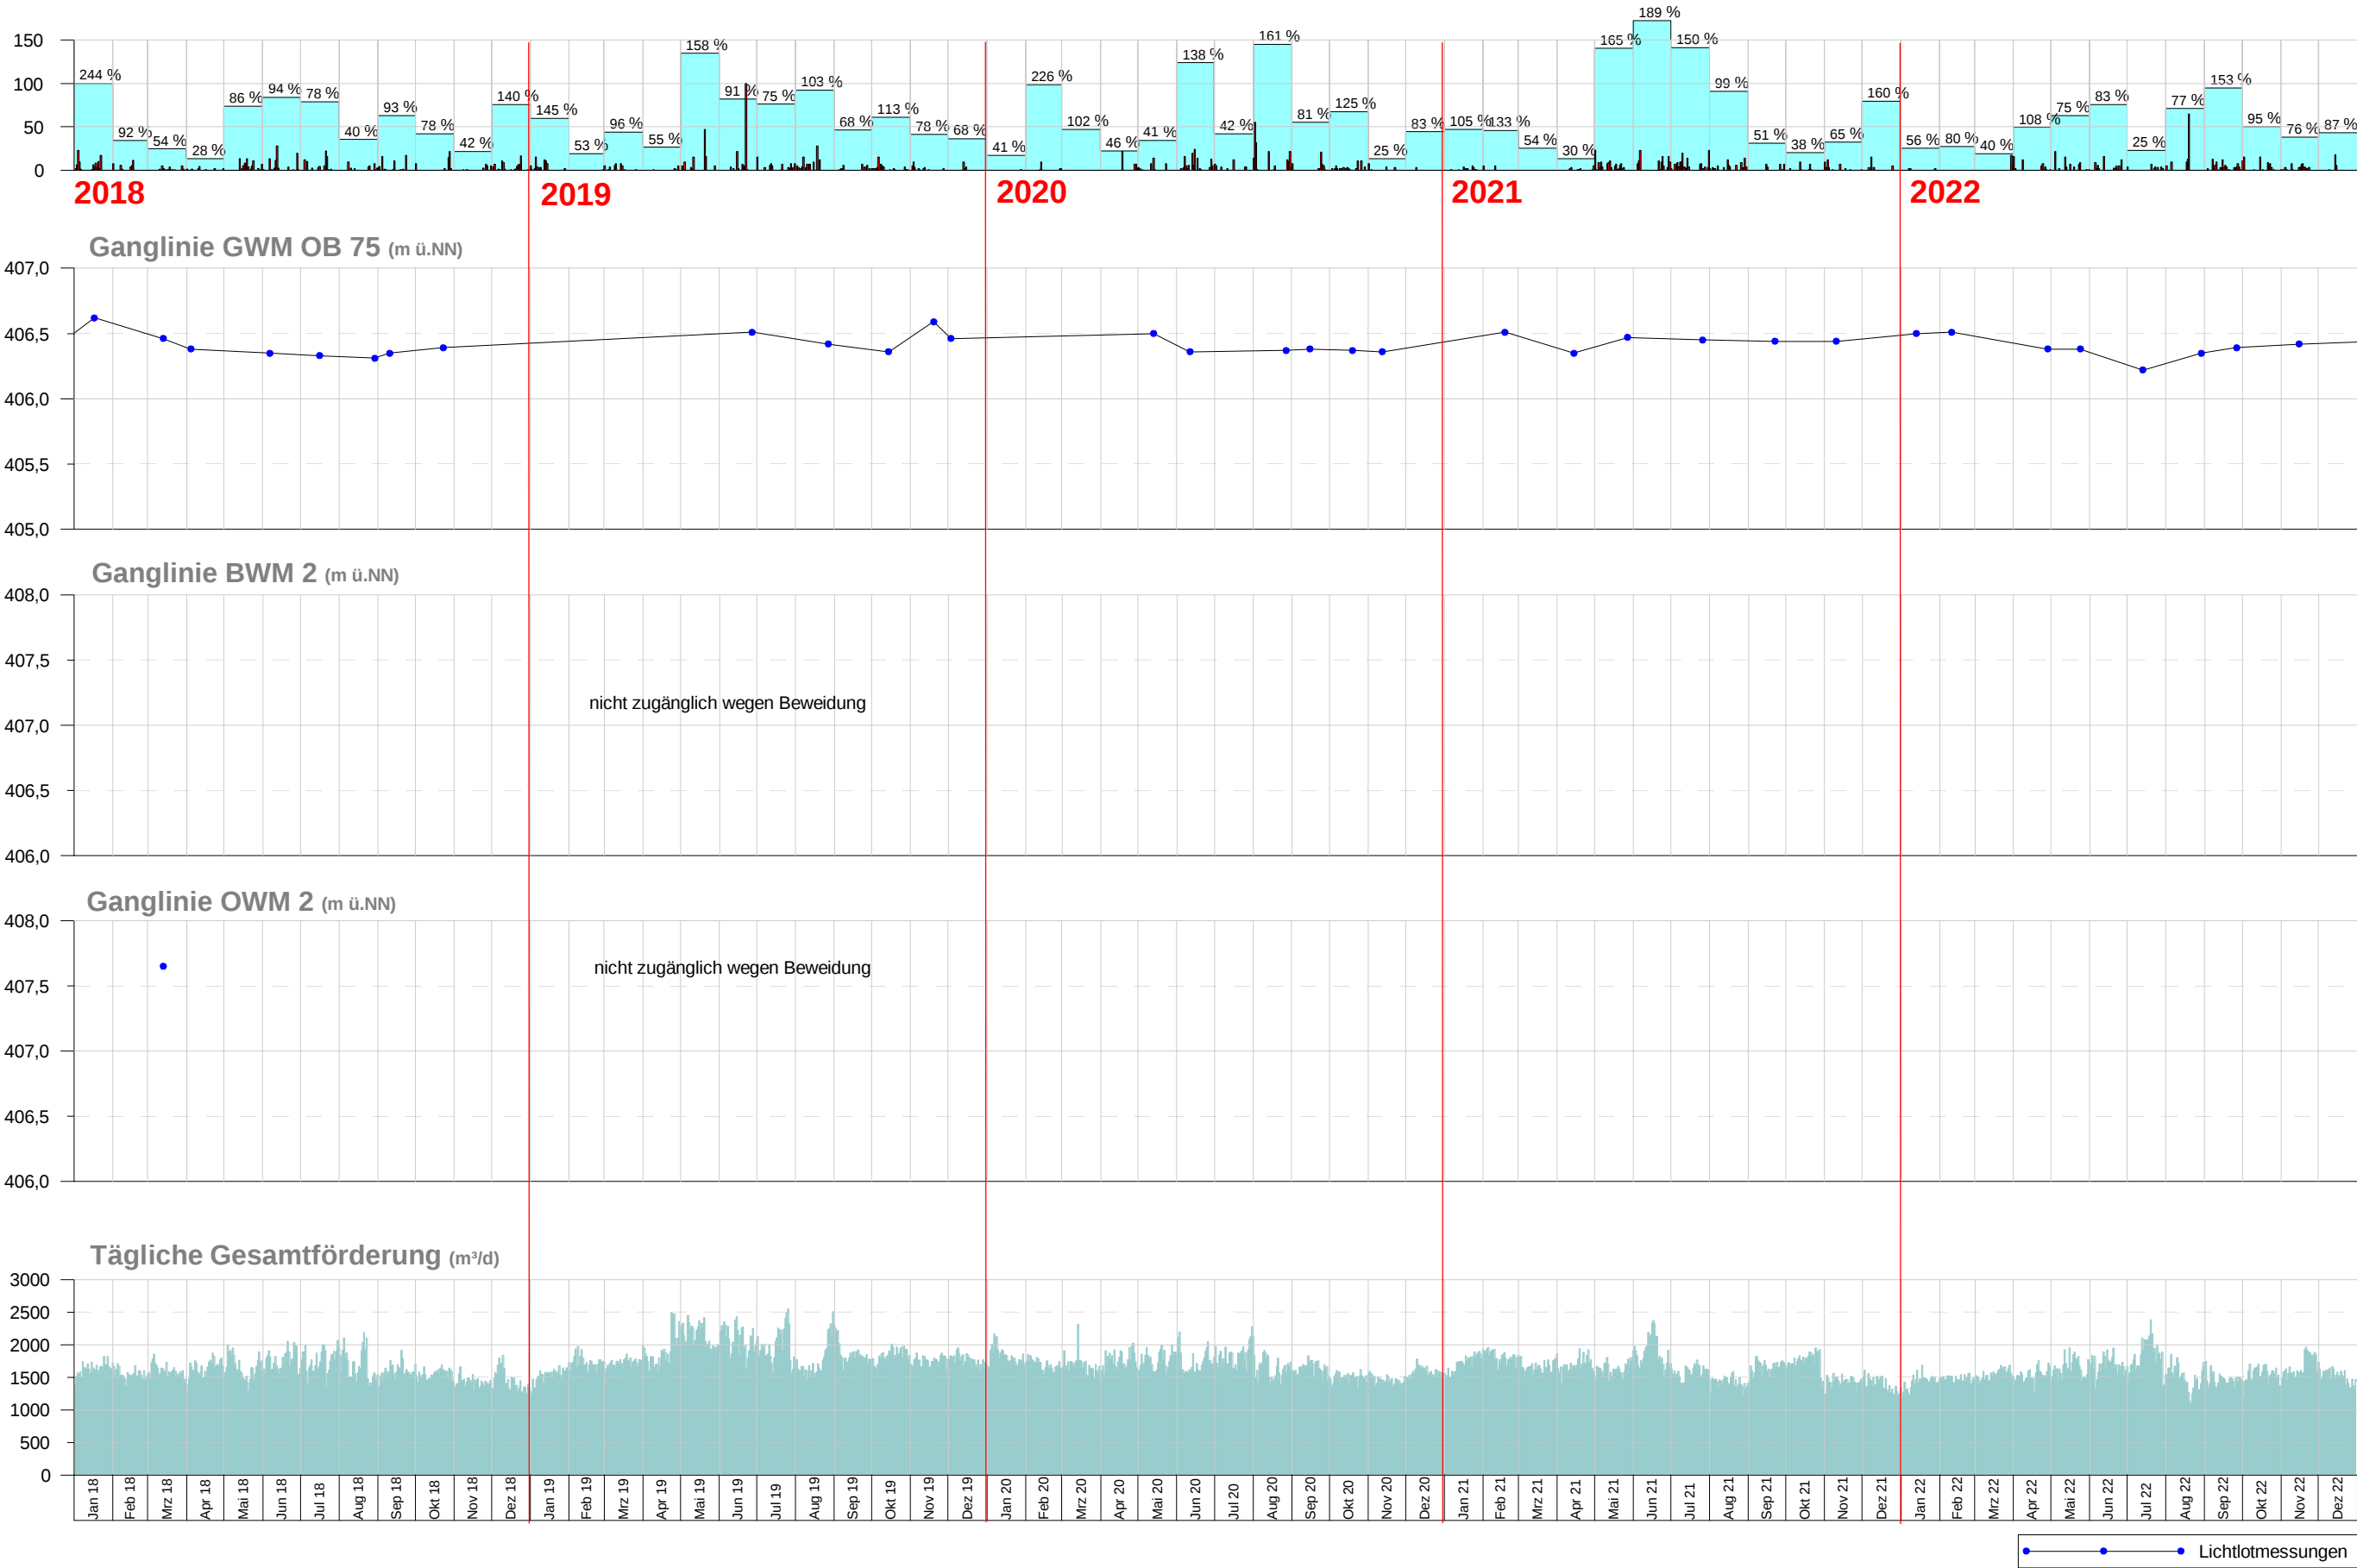

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)


Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM OB 47, GWM OB 107 o, GWM OB 107 u -

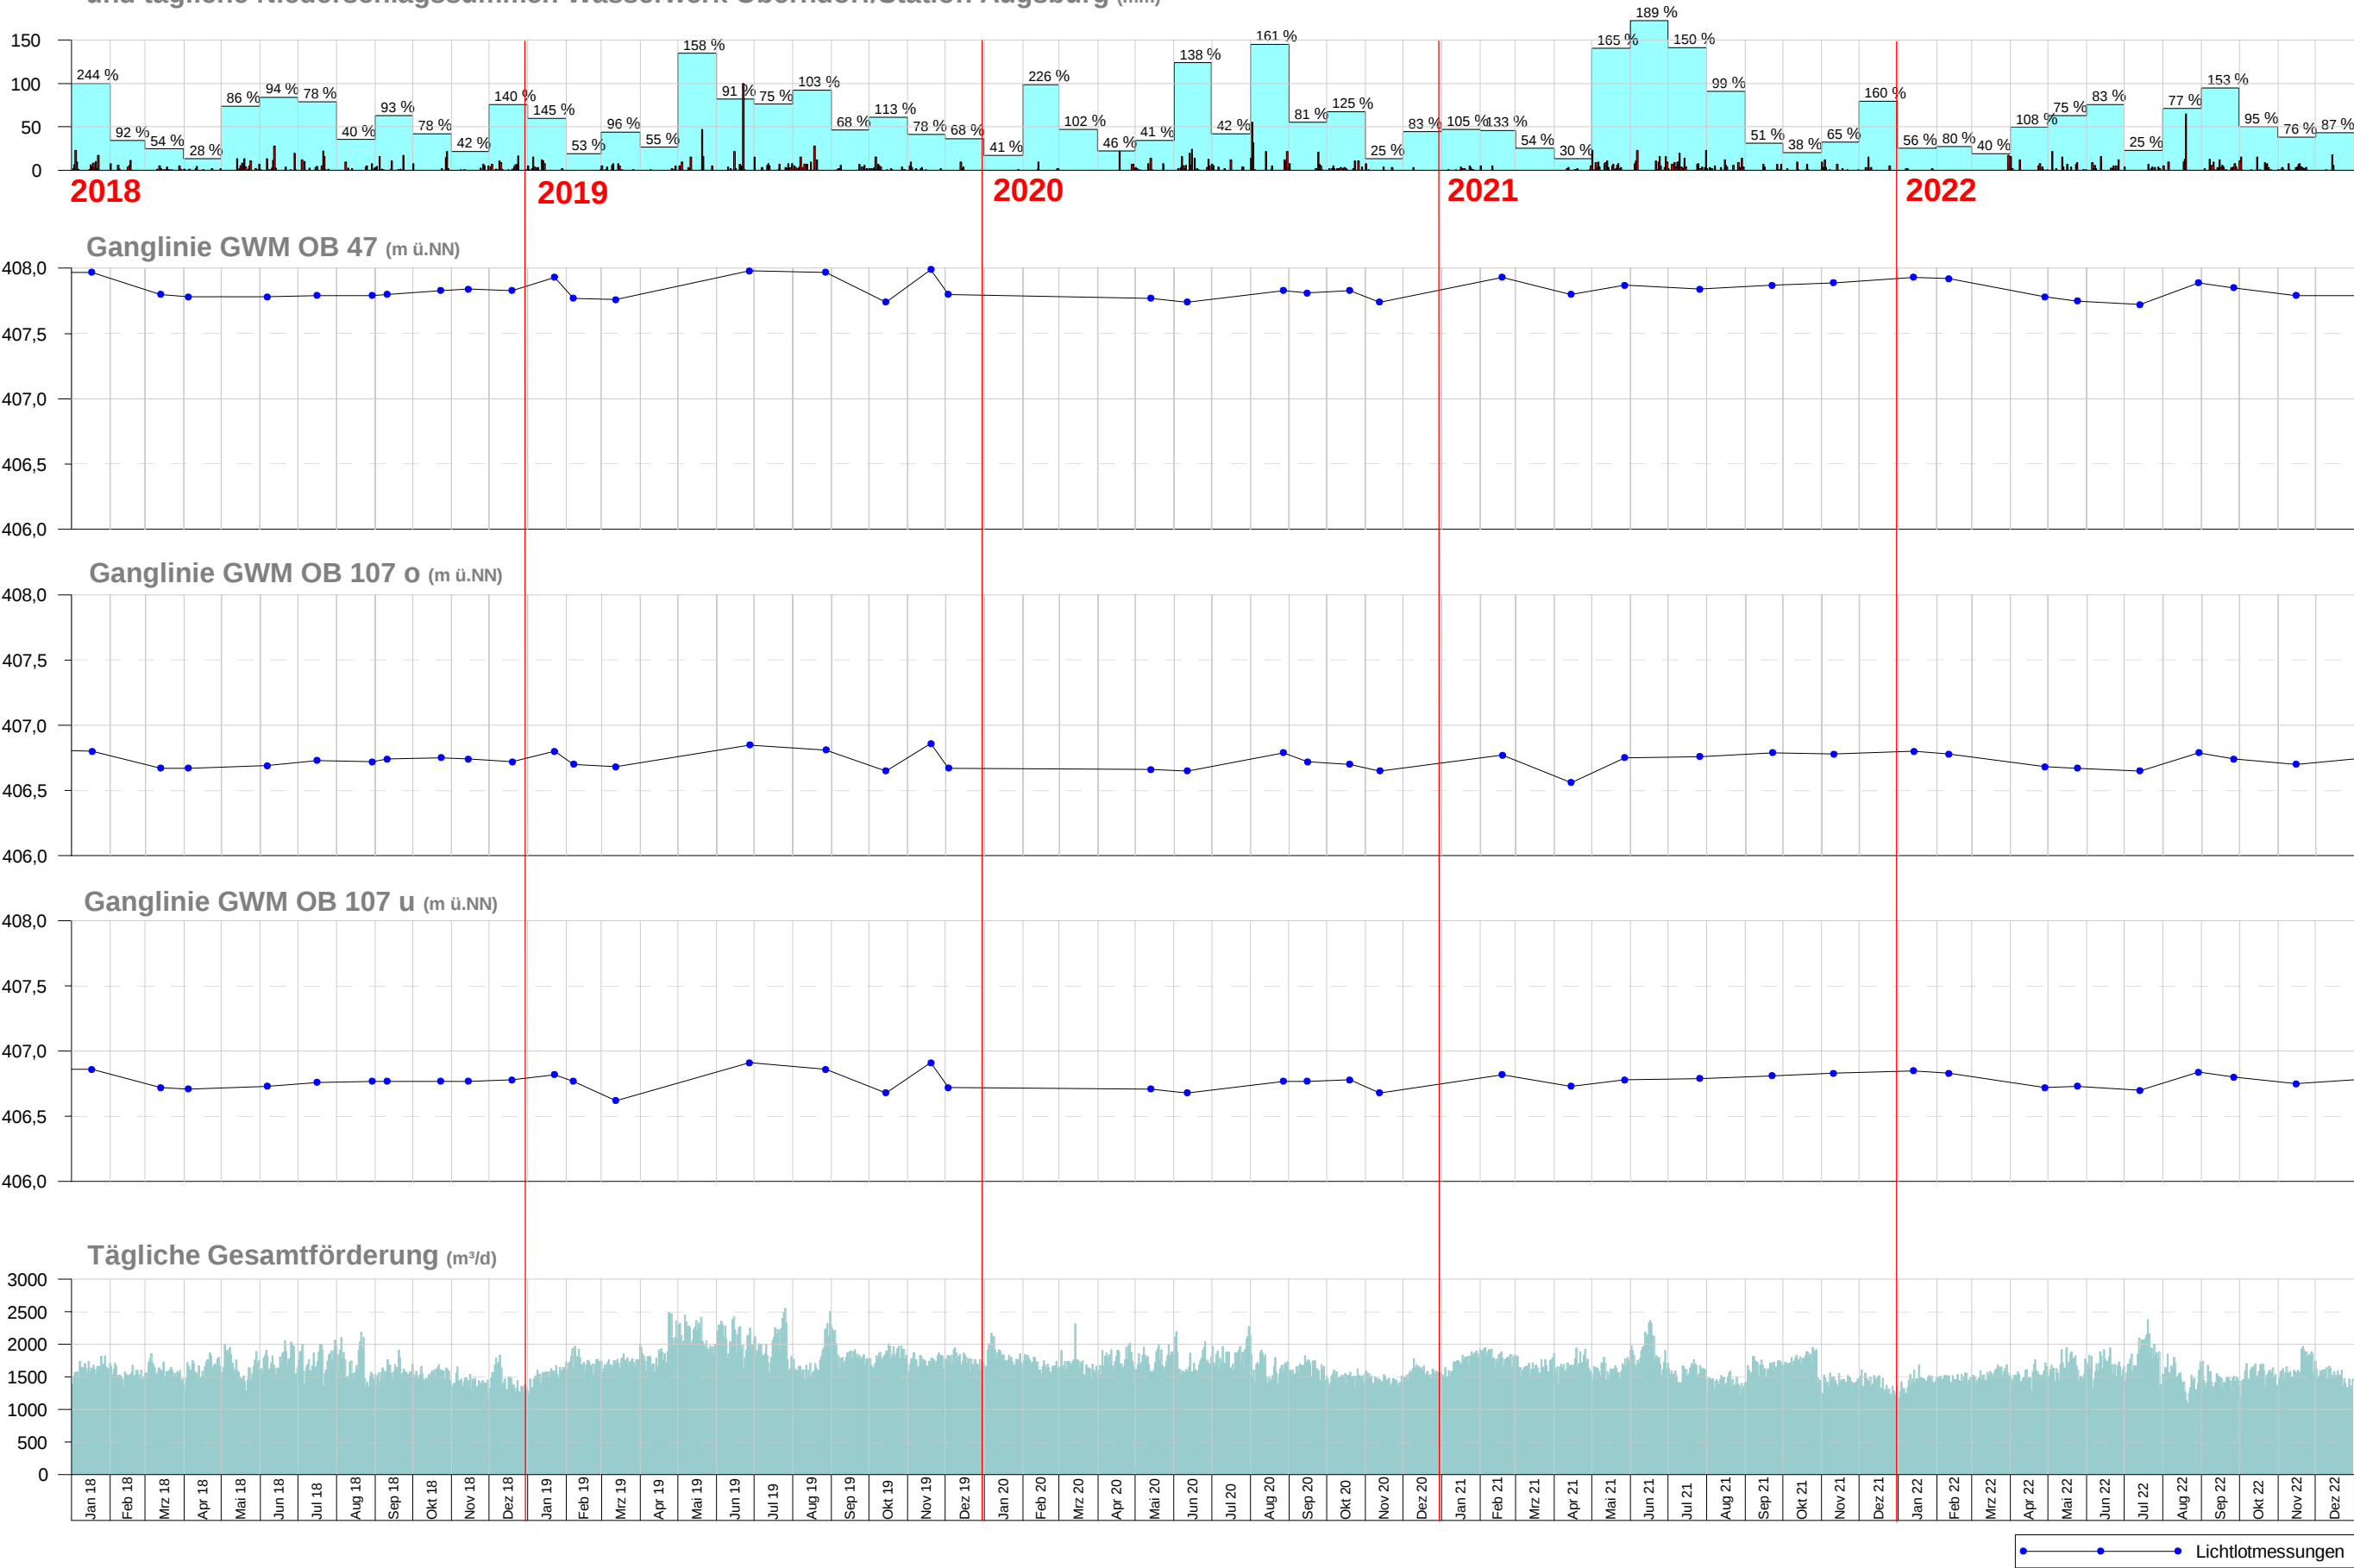

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)


Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf
Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM OB 105, GWM OB 110, GWM OB 111 -

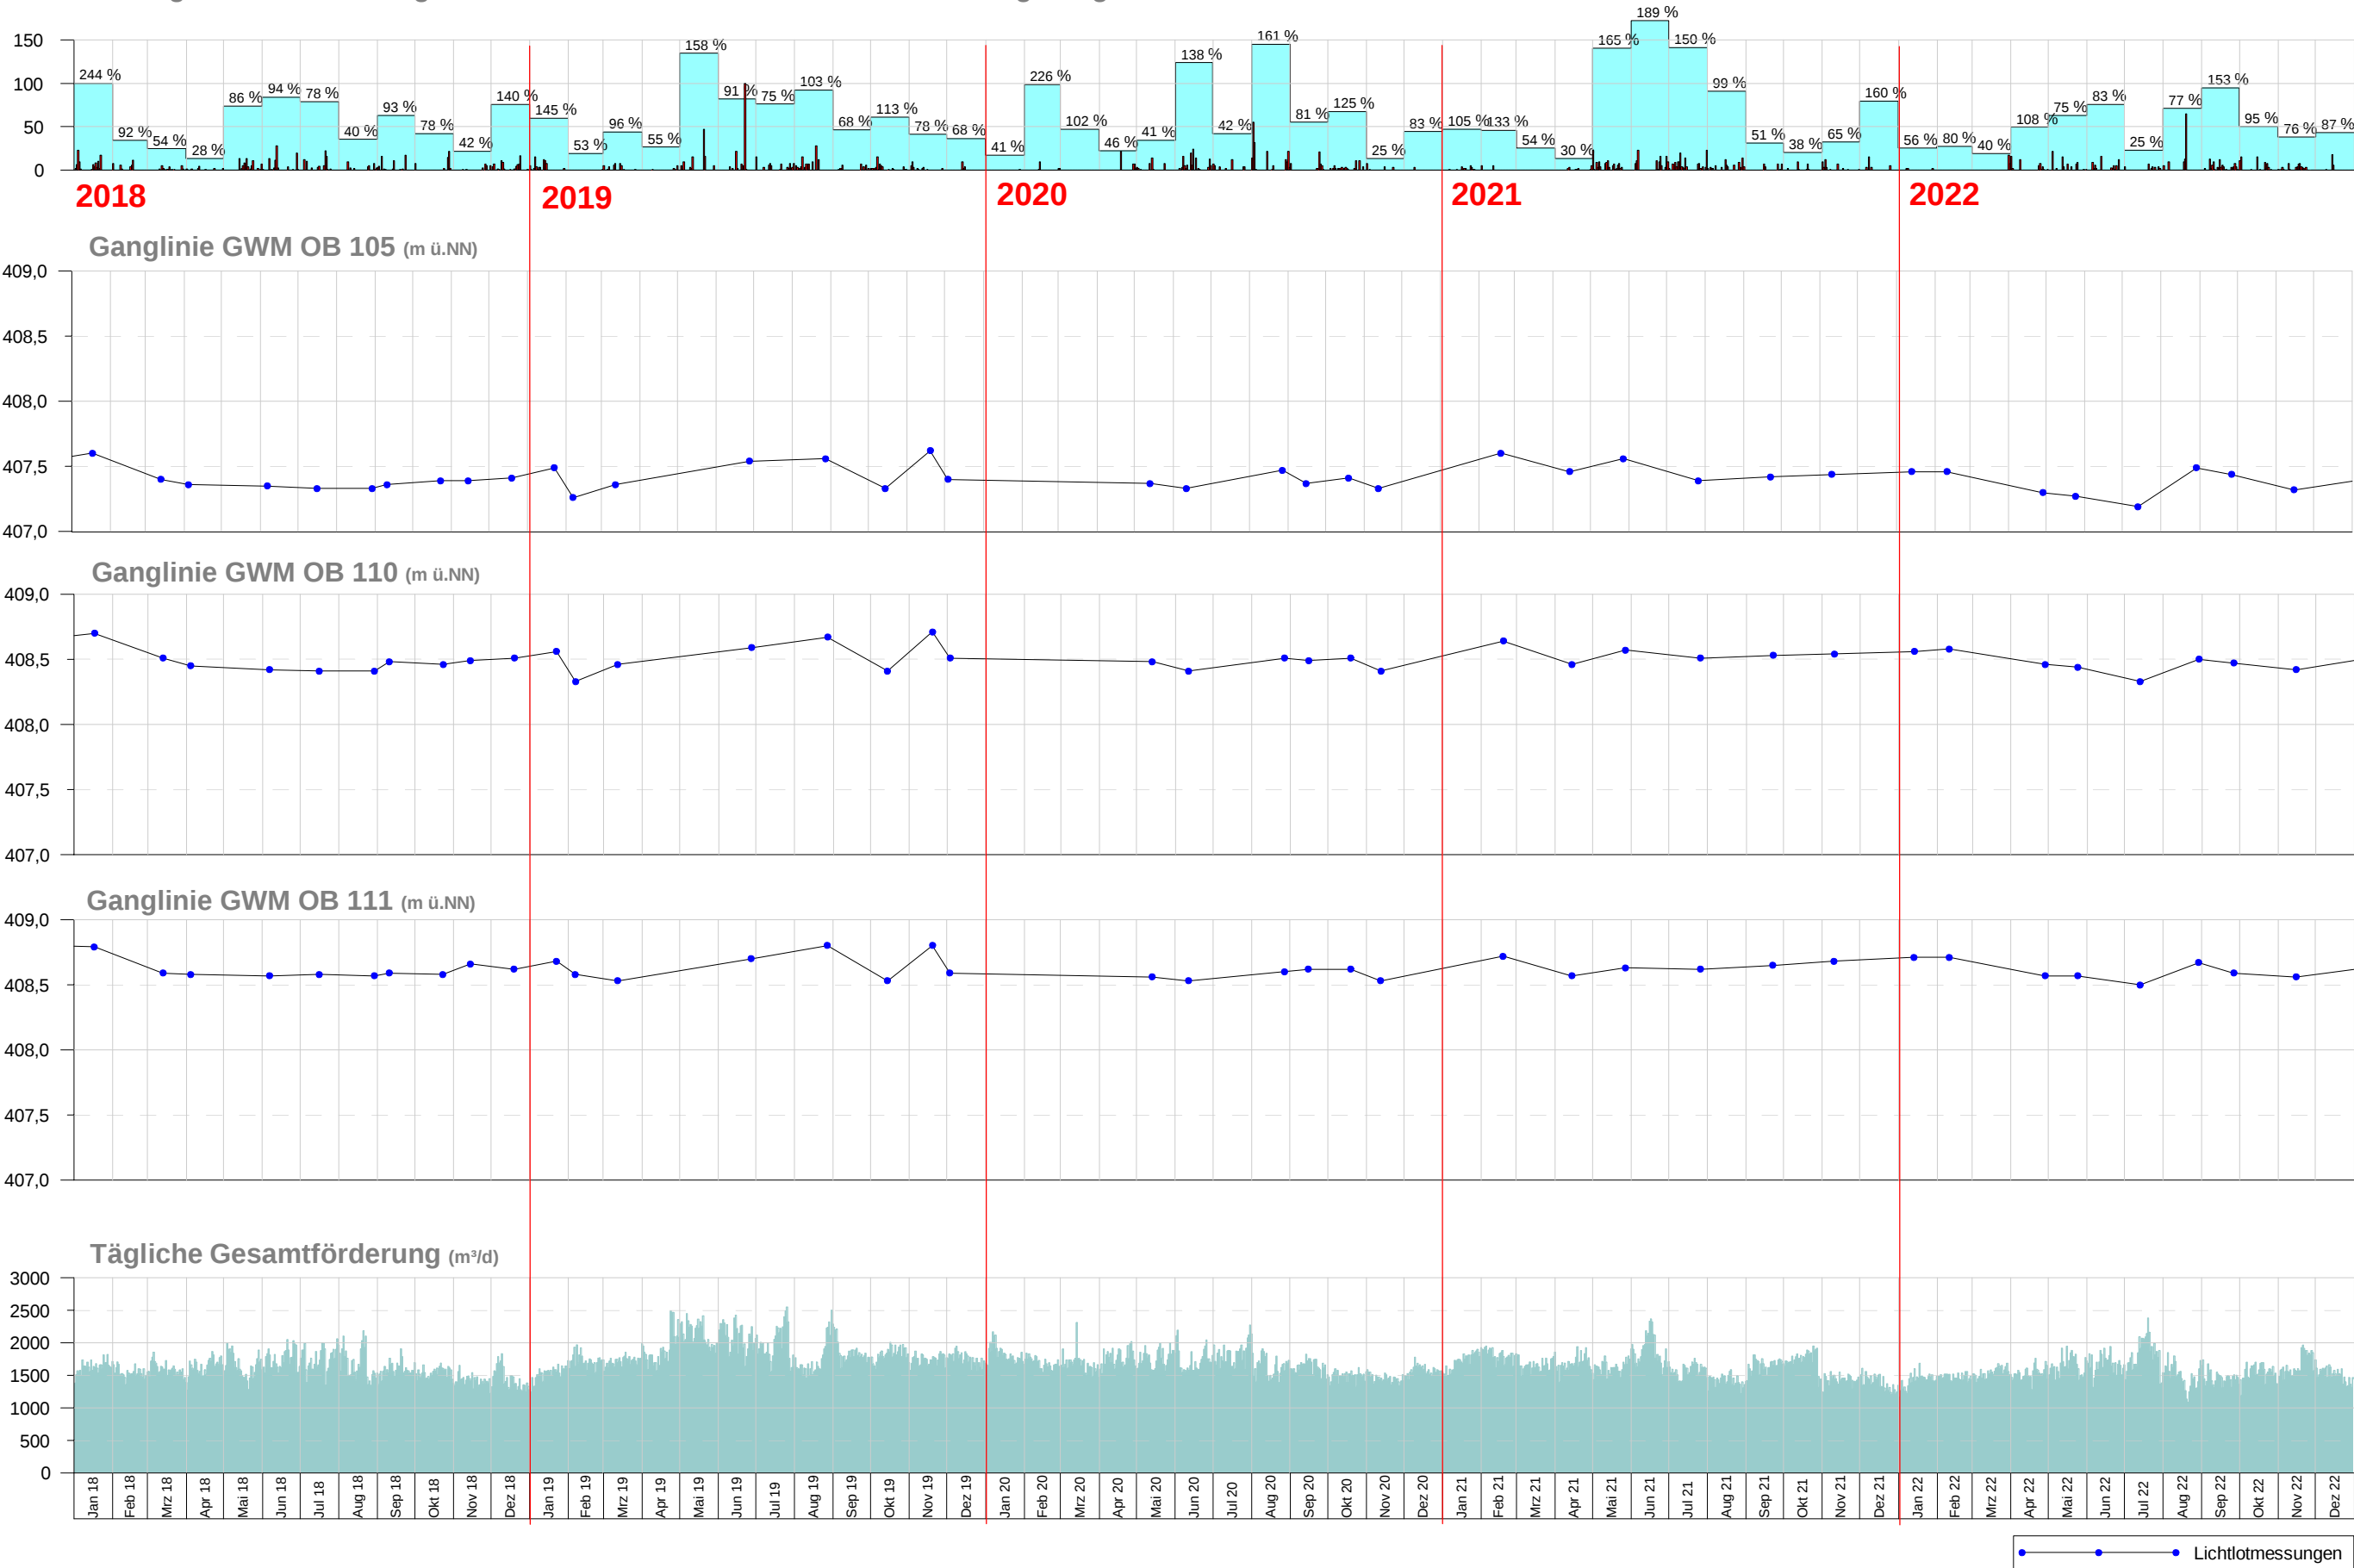

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM DRM 8, GWM OB 52, GWM OB 116 -

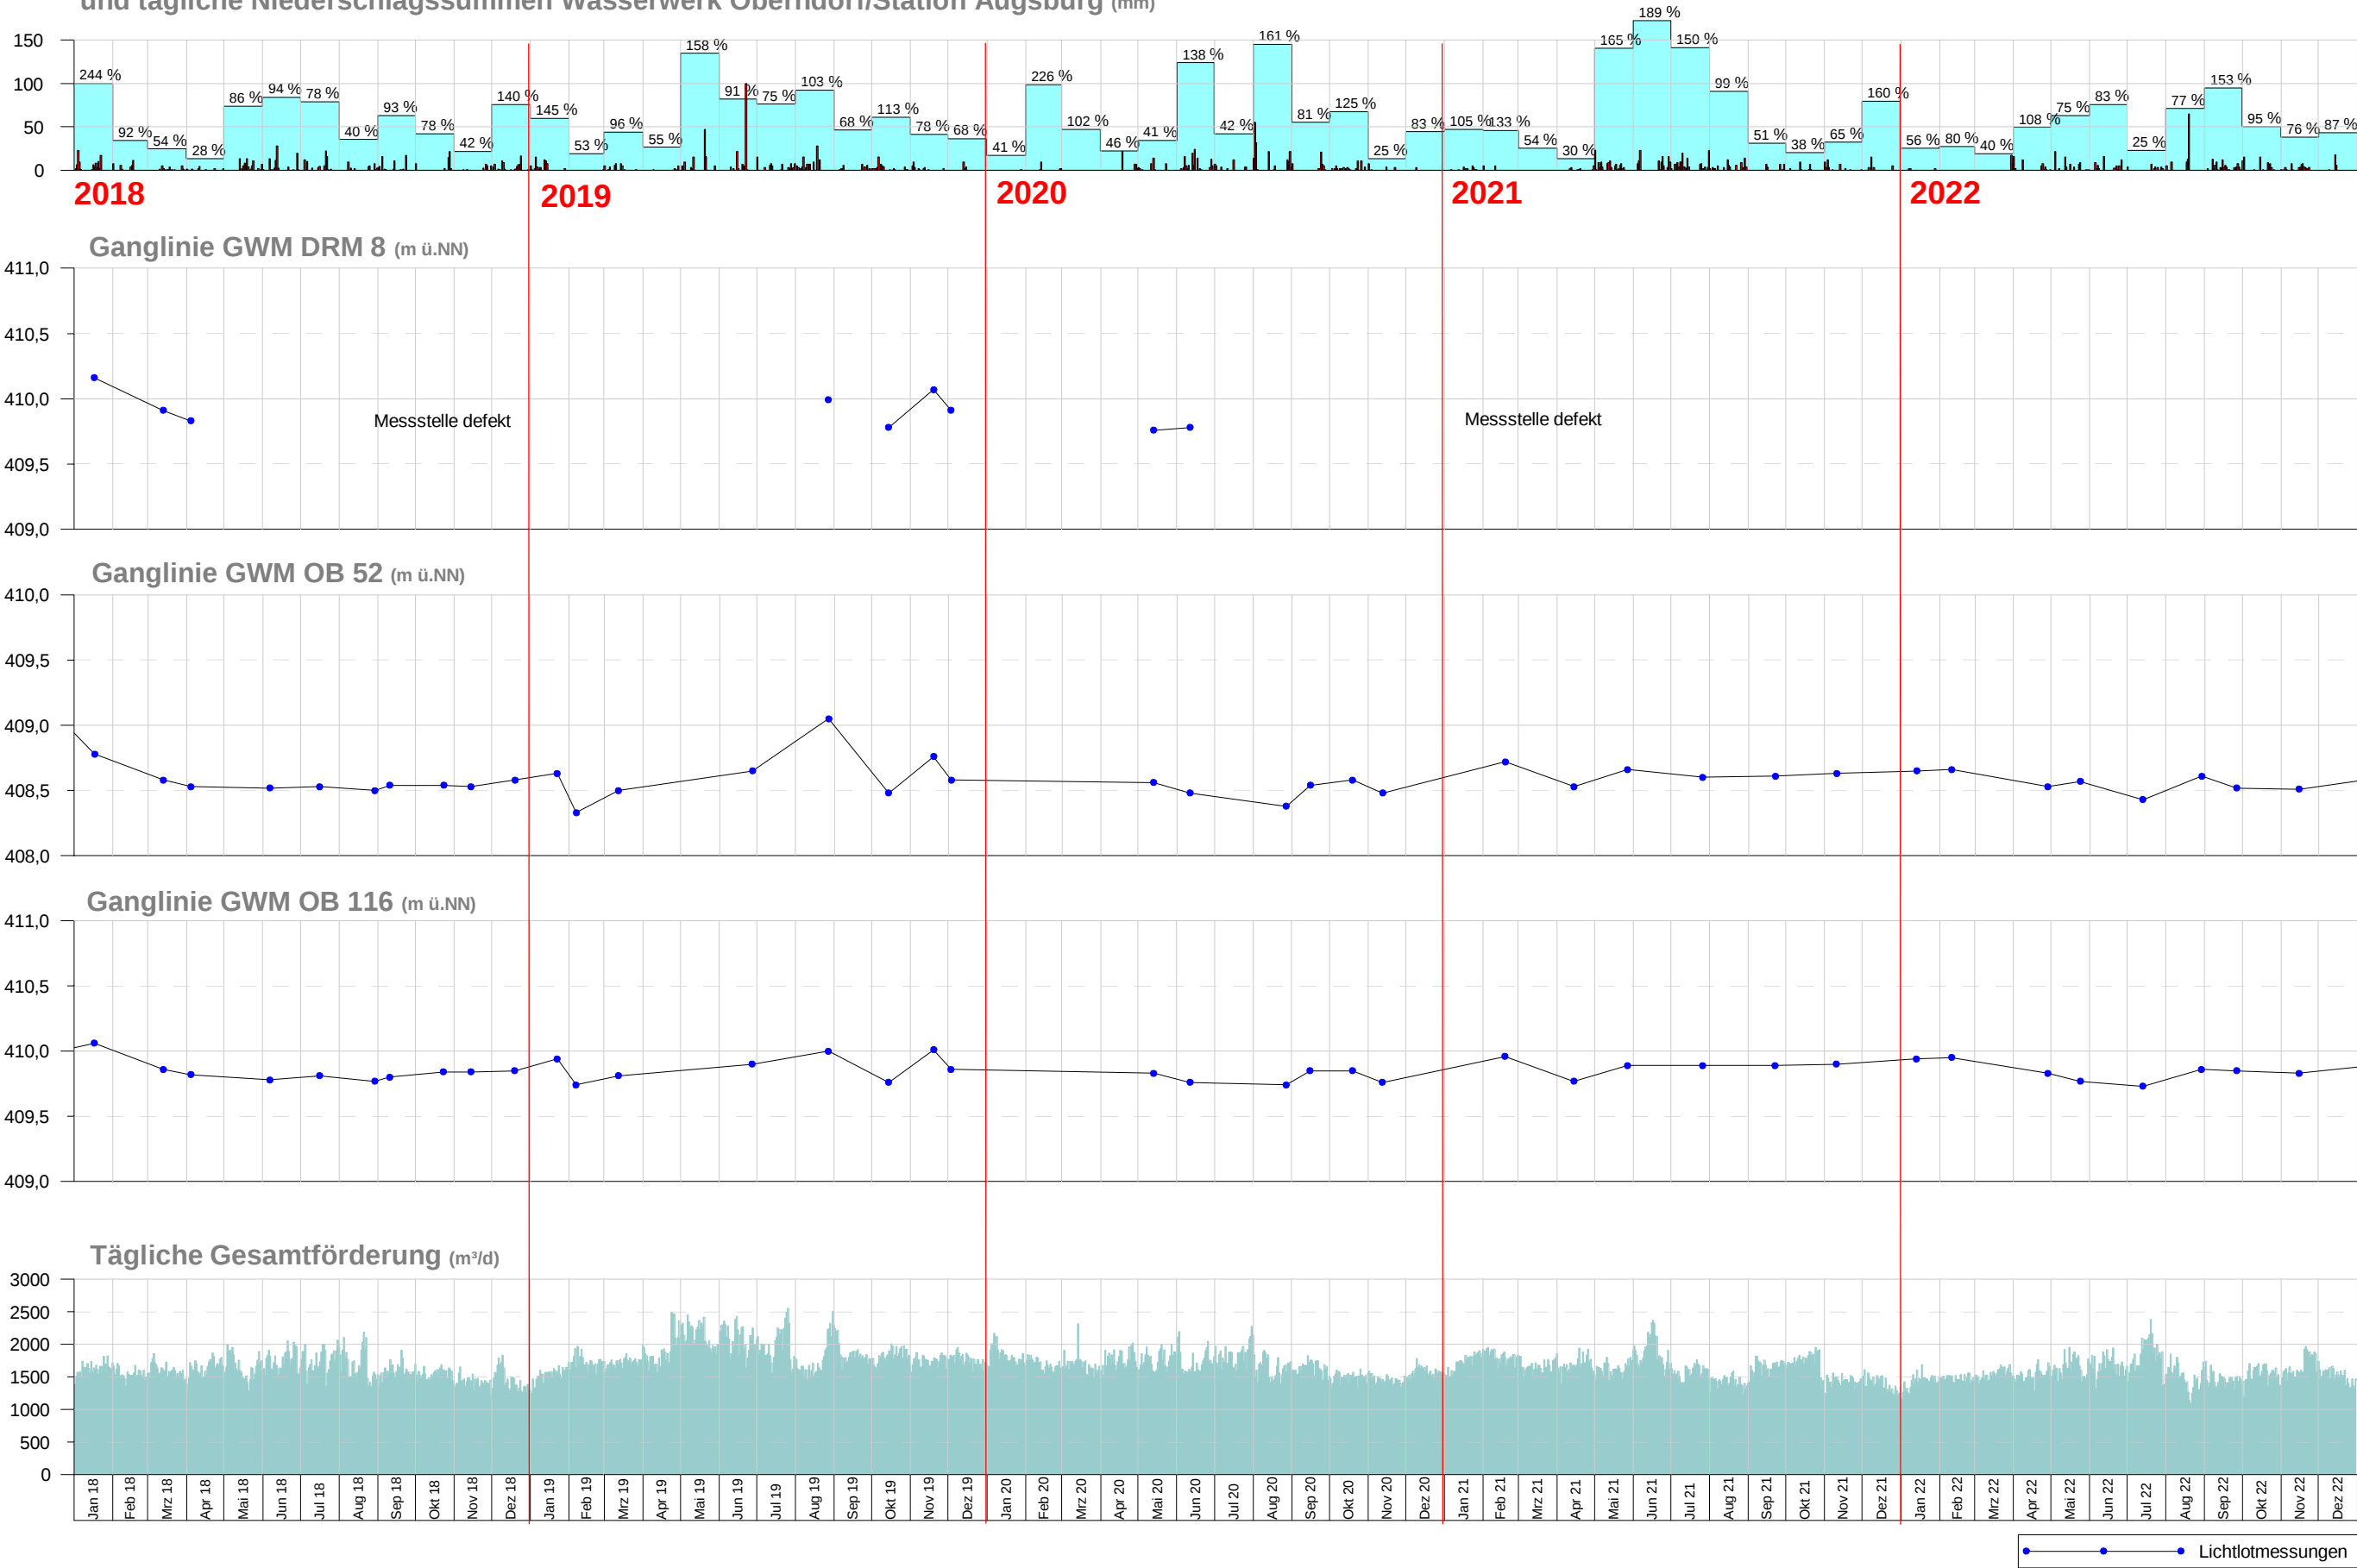


2023 personalbedingt keine Messungen

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf


Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM OB 114, GWM OB 115, GWM OB 117 -

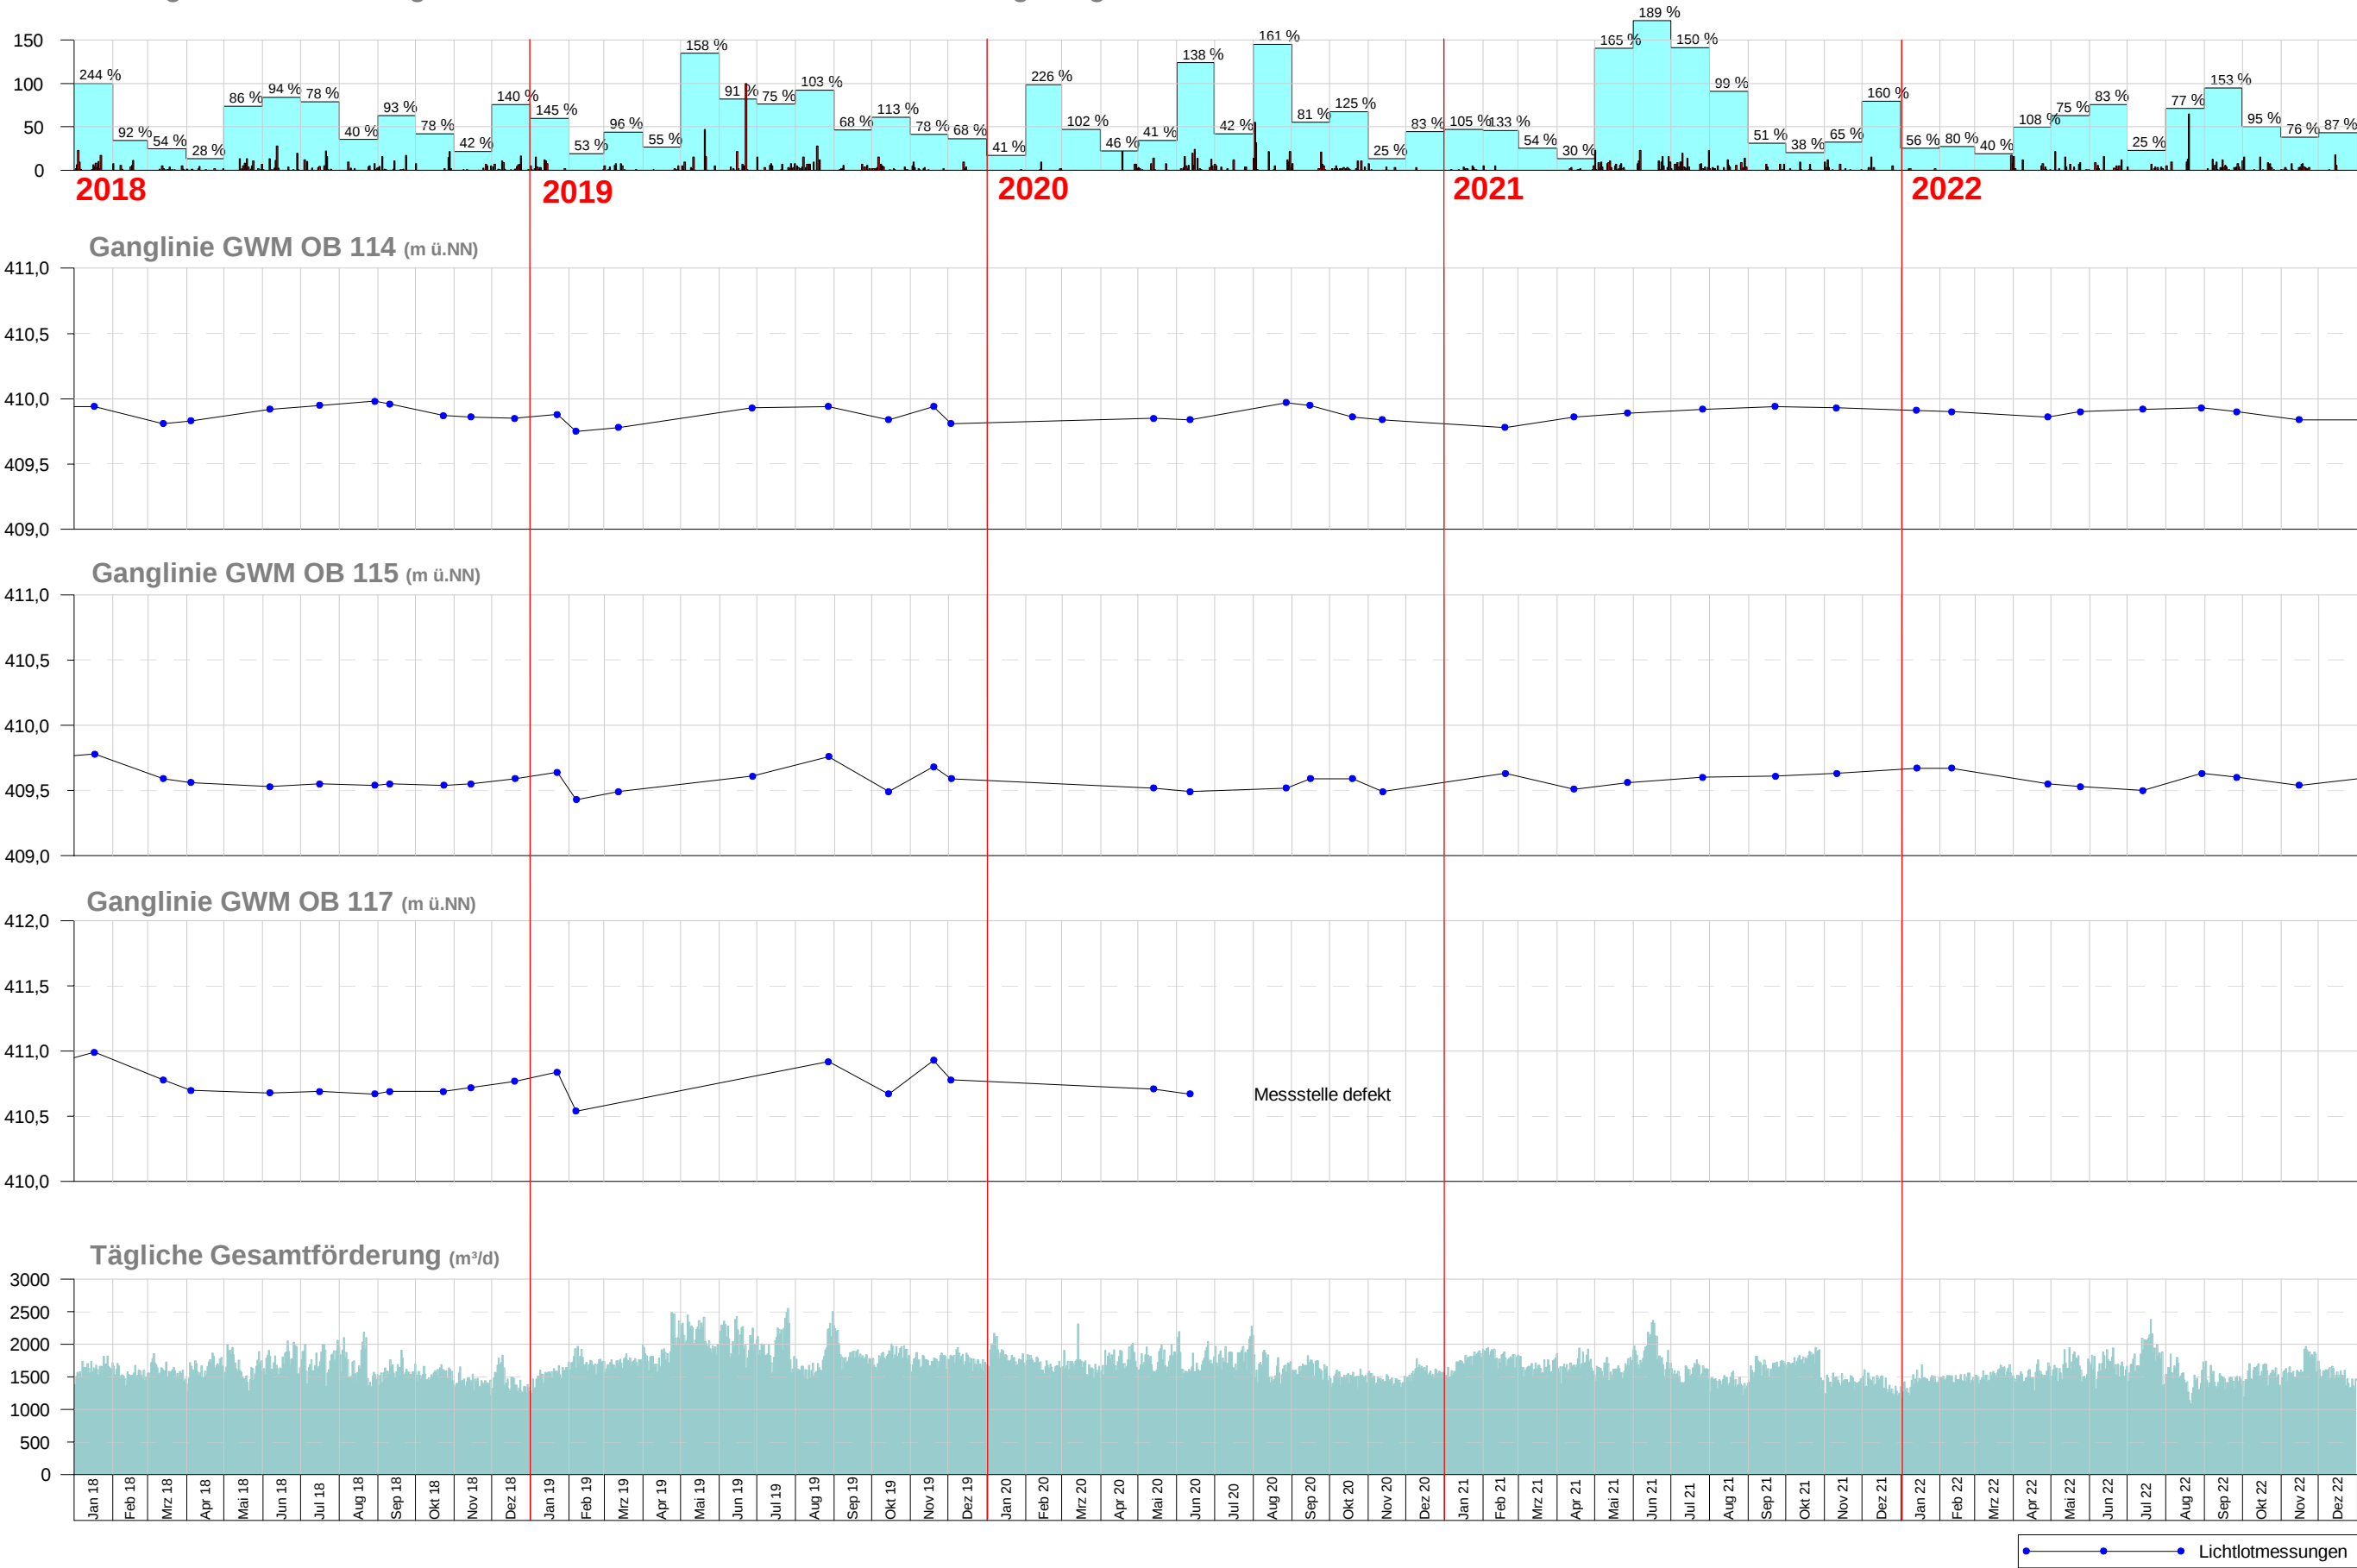

Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)
und tägliche Niederschlagssummen Wasserwerk Oberndorf/Station Augsburg (mm)

Graphische Darstellung der monatlichen Wasserstandsmessungen
- GWM EL 38 -

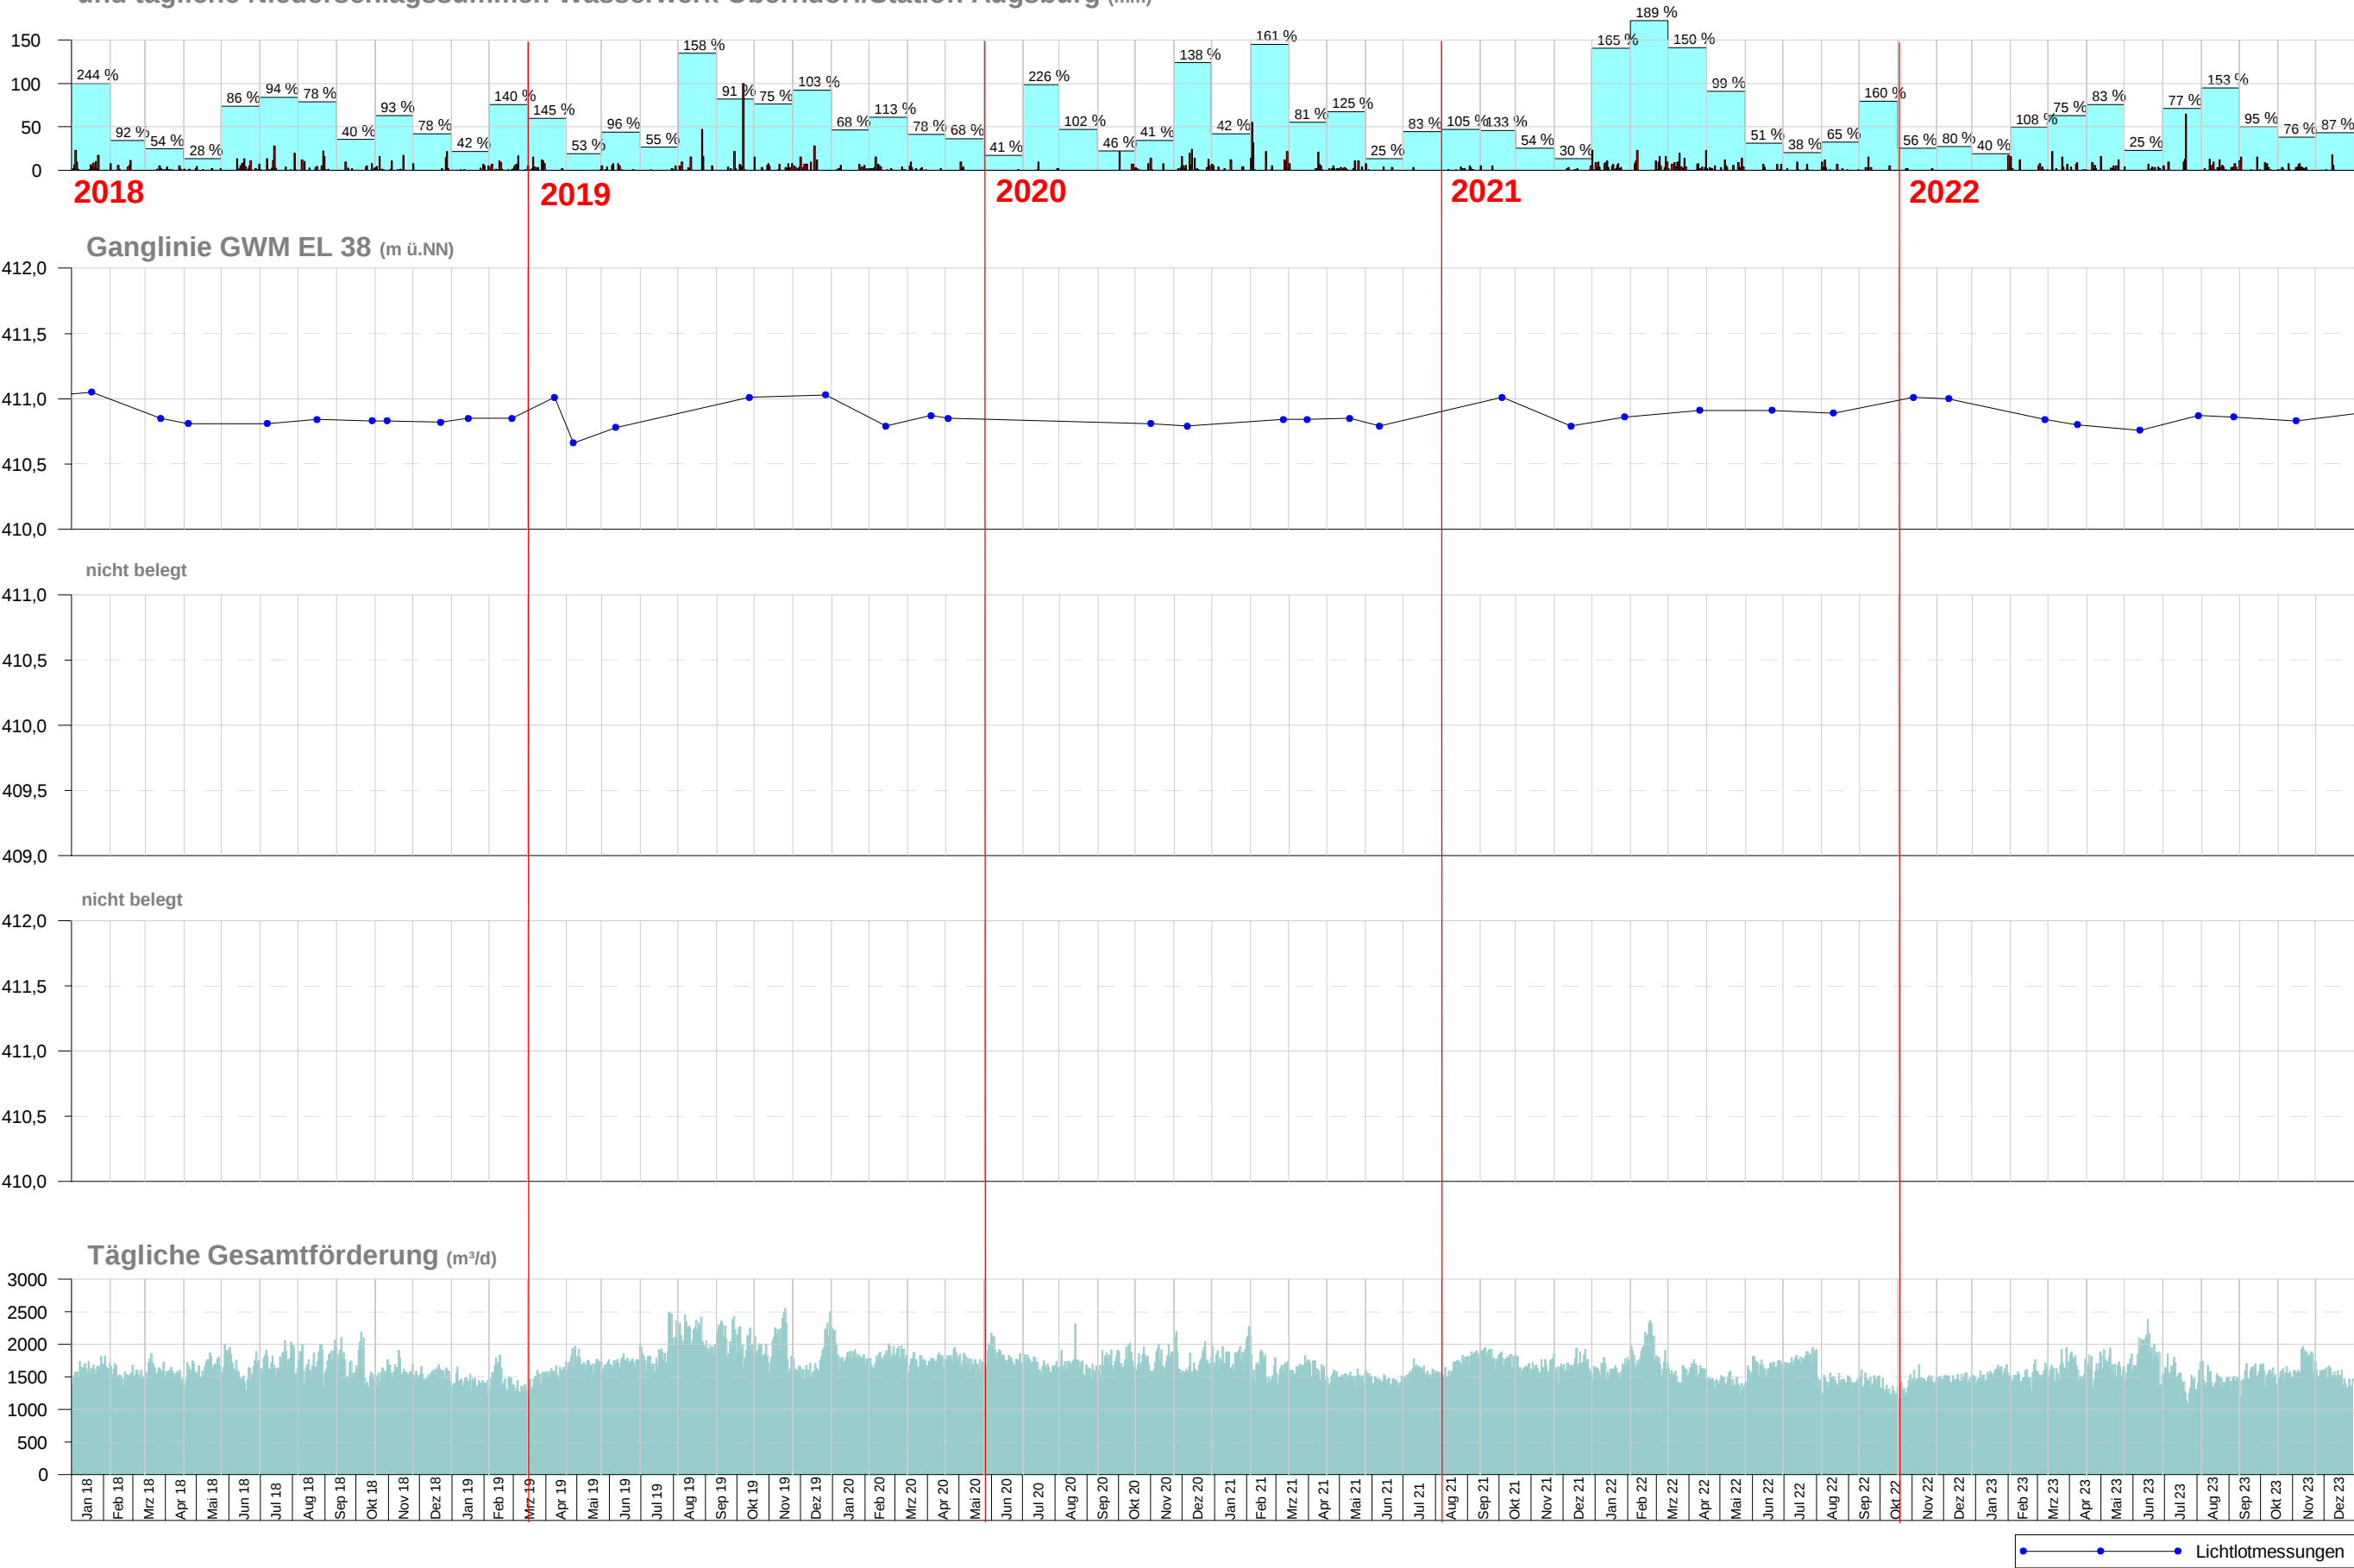


2023 personalbedingt keine Messungen


Sicherung der TwVersorgung des ZVO
Antrag zur GwEntnahme aus den Br. III und IV Oberndorf

Graphische Darstellung ausgewählter Wasserstandsmessungen
- GWM 6, 7, 8 + 9, BWM 1, OWM 1, OB 103 -
Zeitraum August 2003 bis Dezember 2022


Monatliche Niederschlagssummen Station Augsburg (mm)
mit Angabe der Abweichung vom langjährigen Mittel (100 %)

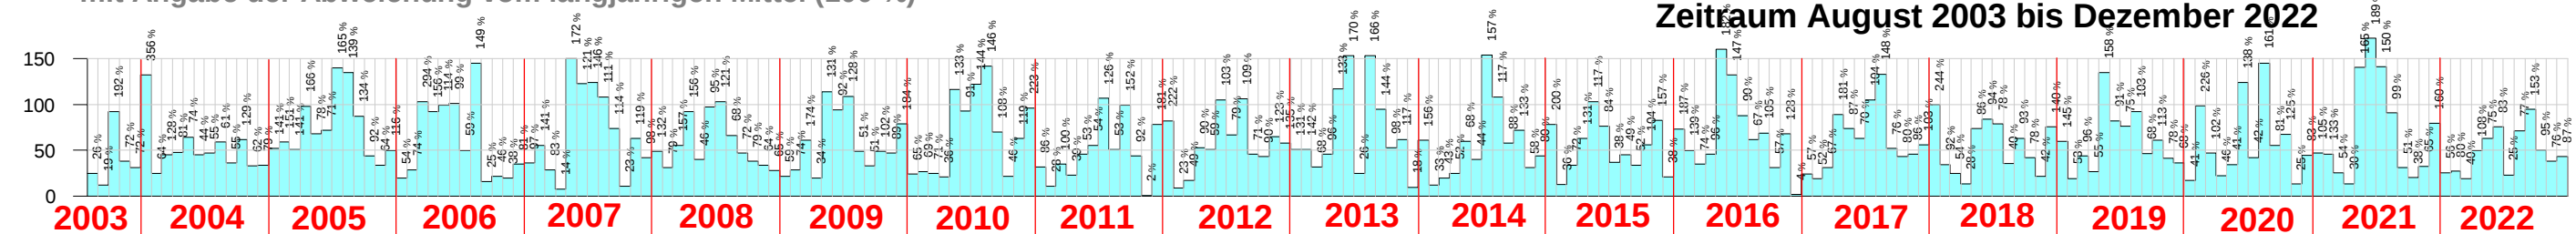


Ganglinie GWM 7, GWM 6 (m ü.NN)

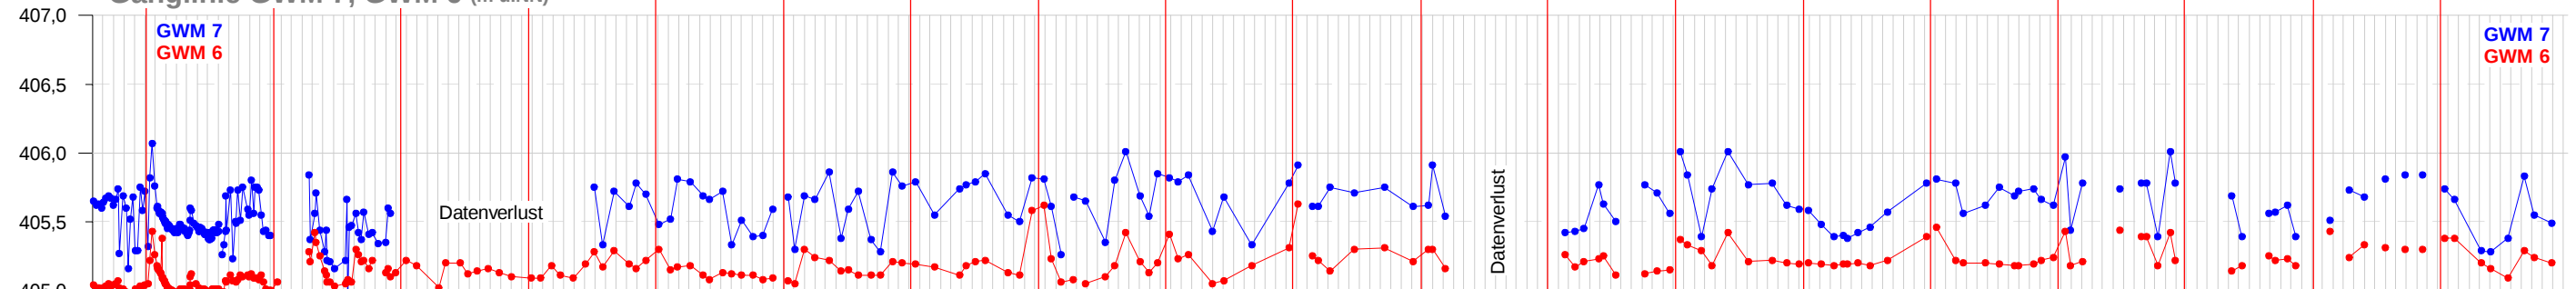


Ganglinie OWM 1, BWM 1 und GWM 8 (m ü.NN)

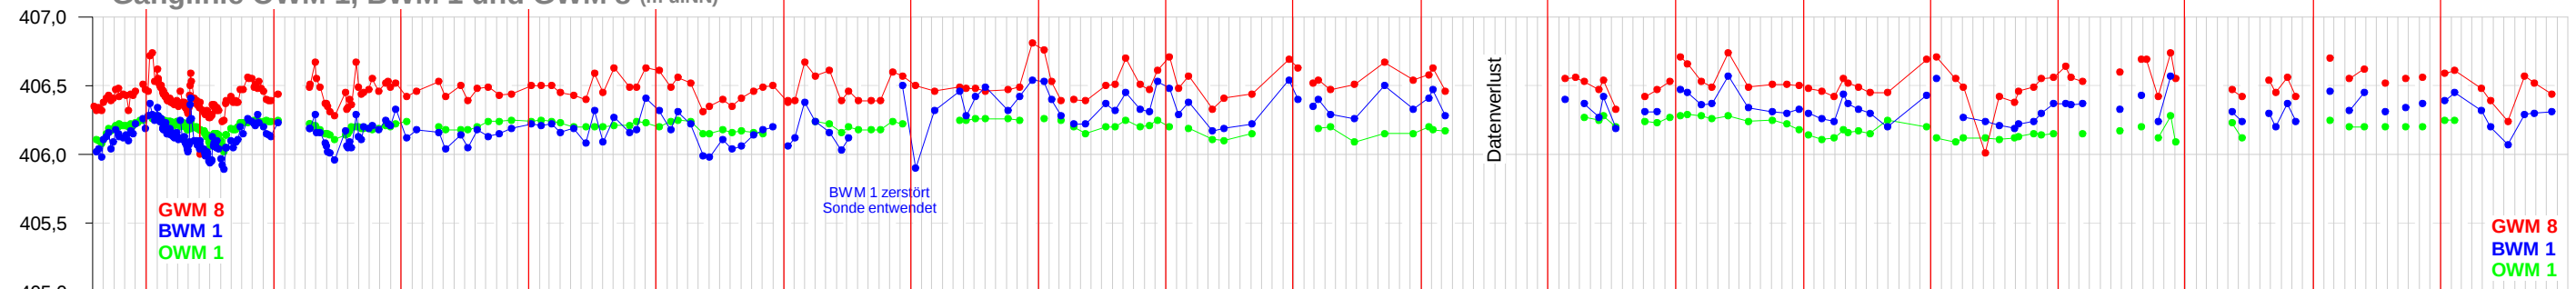

Ganglinie GWM 9, OB 103 (m ü.NN)

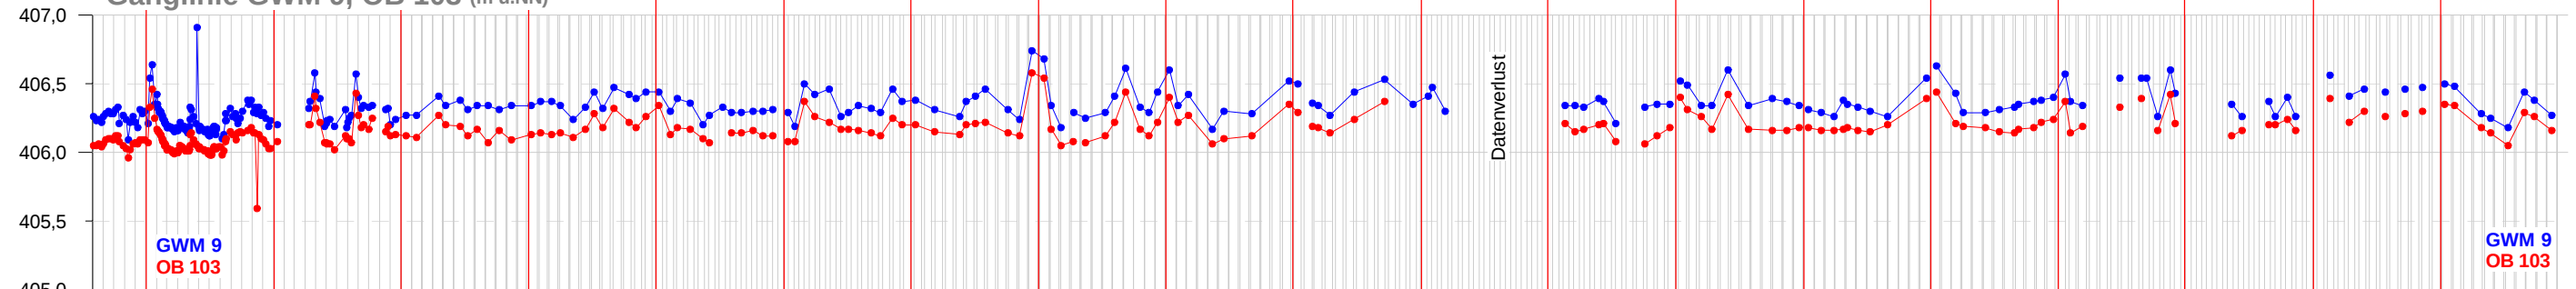

Tägliche Gesamtförderung (m³/d)

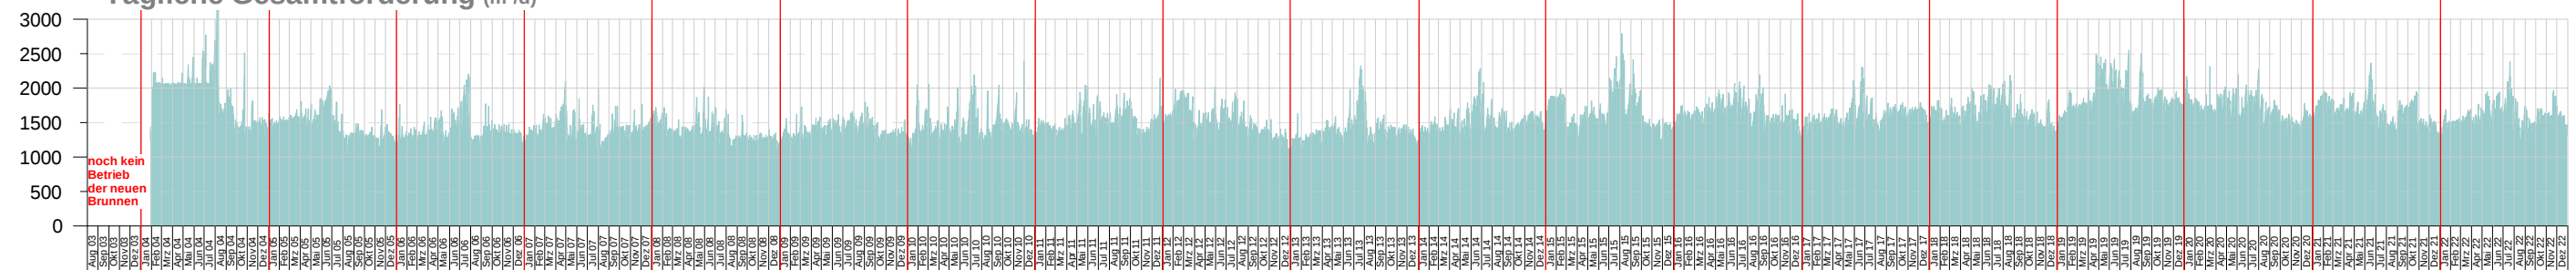

—•— Lichtlotmessungen

2023 personalbedingt keine Messungen

